Schede Comuni

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44001

Comune di

ACQUASANTA TERME

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	13
Abitanti residenti al 31/12/2000:	3425
Superficie (Km^2)	138,07
Densità (ab. /Km^2)	24,99
N° acquedotti	10
Acquedotto Principale	Pescara - Capodacqua
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	3425

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Arquata del Tronto

Gli acquedotti più a rischio sono quelli locali, con opere di captazione e sistemi di distribuzione inadeguati e di vecchia data, che rendono gli acquedotti stessi vulnerabili sotto il profilo igienico ambientale a variazioni metereologiche e/o circostaze accidentali.

Caratteristiche Frazioni Alcune frazioni del comune sono servite da acquedotti alimentati da piccole sorgenti locali

N° punti Utenza 18

	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	43	47
N°non conformità	8	
Causa principale della non conformità	Batteriologica	Batteriologica

punti di utenza significativi

F.P. strada Salaria- capoluogo(Pescara) Codice4400100053

	Conducibilità (µs/cm)			Durezza (°F)			Nitrati (mg/l)			Solfati (mg/l)			Cloruri (mg/l)		
ANNO	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.
2001	254	260	264	15	14	14	1	1	1,1	3,1	3,2	3,4	5,3	5,3	5,3
2002	264	265	265				1	1,1	1,1				5,3	5,3	5,3

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44001

Comune di


ACQUASANTA TERME

Fraz Pozza F.P.(sorg Pozza)

Codice 4400100525

ANNO	Conducibilità (µs/cm)			Durezza (°F)			Nitrati (mg/l)			Solfati (mg/l)			Cloruri (mg/l)		
	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.
2001	390	400	408				1,1	1,2	1,3	18	19	19	11	11	11
2002	411	411	411	23	23	23	1,2	1,2	1,2				11	11	11

Pozzi e sorgenti

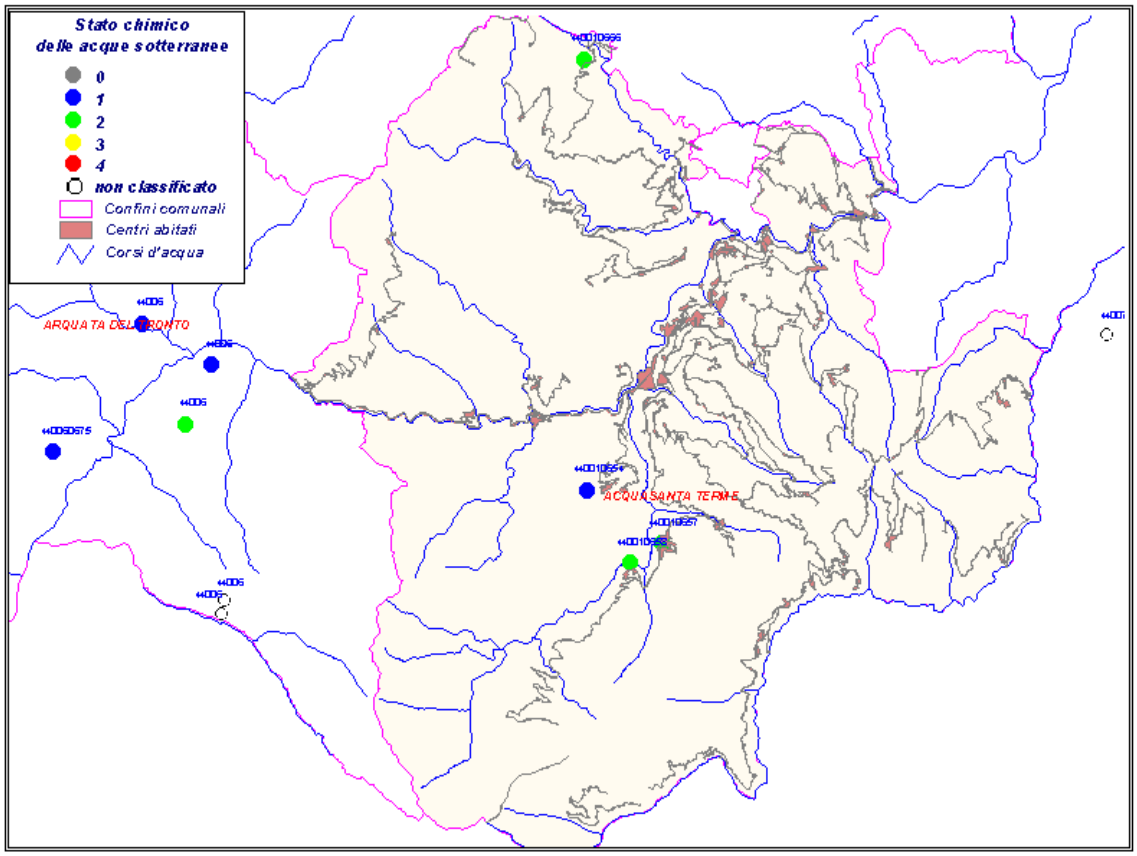

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
440010667	Piandelloro (fonteVecchia)	s	2	1-5 l/s	1
440010666	Piandelloro (sorg Fuscello)	s	2	1-5 l/s	1
440010665	Sorg Fonte Ponte(Quintodecimo)		2		1
440010664	Sorg Forcella		2		1
440010663	Sorg Piedicava	s			1
440010662	Sorg R. Montecalvo				1
440010661	Sorg Vosci				1
440010660	Sorg. S.Giovanni		2	1-5 l/s	1
440010659	Sorg S.Martino				1
440010658	Sor Umito		2	1-5 l/s	1
440010657	Sorgente Pozza	s	2	1-5 l/s	1
440010656	Sorgente di Farno	s	2	1-5 l/s	1
440010655	Sorgente Vallecchia	s	2	<1 l/s	1
440010654	Sorgente Fraz Matera	s	1	1-5 l/s	1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1	Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2	Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3	Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4	Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0	Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44002

Comune di

ACQUAVIVA PICENA

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	12
Abitanti residenti al 31/12/2000:	3321
Superficie (Km^2)	20,9
Densità (ab. /Km^2)	157,56
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	"Pescara"
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	3321

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Arquata del Tronto

N° punti Utenza 4


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	10	22
N°non conformità	0	4
Causa principale della non conformità		Batteriologica

punti di utenza significativi

Parco Giochi Castello F.P. Codice 4400200293

ANNO	Conducibilità (µs/cm)			Durezza (°F)			Nitrati (mg/l)			Solfati (mg/l)			Cloruri (mg/l)		
	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.
2001		260			14			1,1			3,2			5,3	

Pozzi e sorgenti

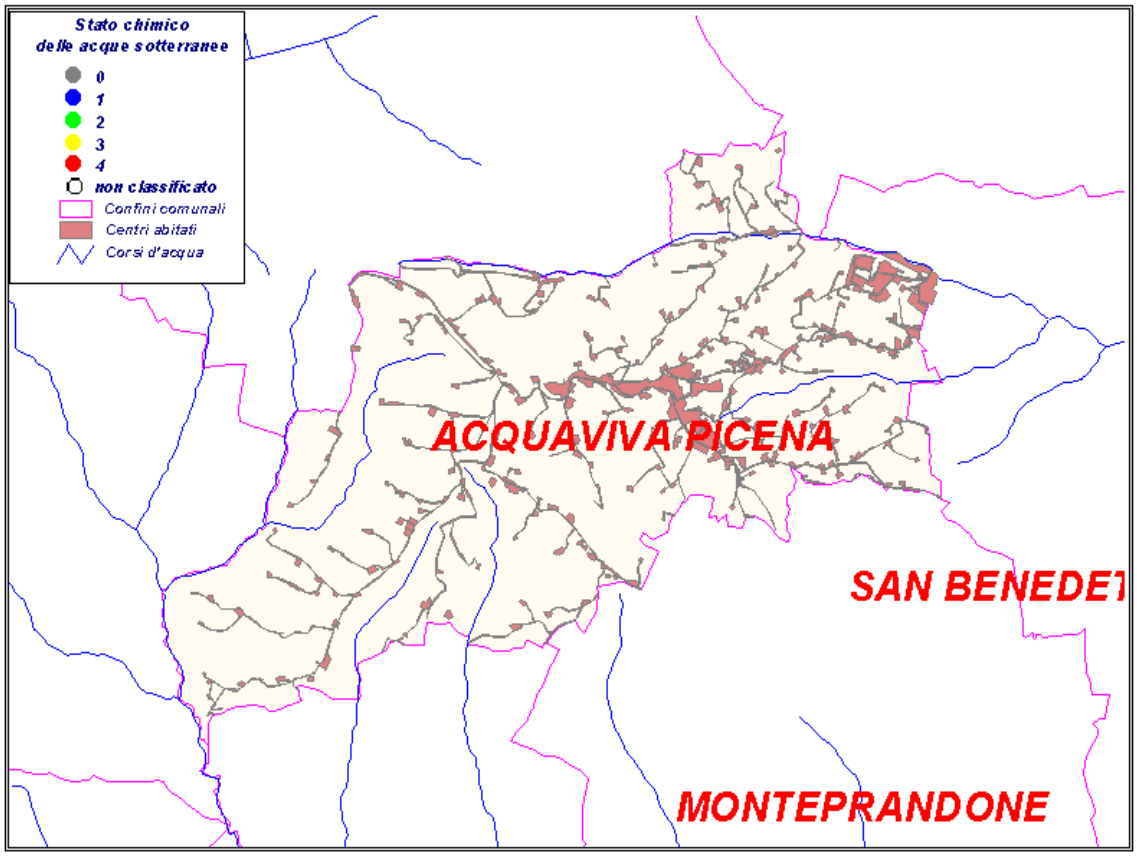

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44003

Comune di

ALTIDONA

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	11
Abitanti residenti al 31/12/2000:	2254
Superficie (Km^2)	12,99
Densità (ab. /Km^2)	168,13
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Sibillini
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	2254

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Montemonaco

N° punti Utenza 2


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	7	8
N°non conformità	0	0
Causa principale della non conformità		

punti di utenza significativi

Via Roma F.P. Codice4400300413

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		241			13			0,8			23			1,5	
2002	236	237	237				0,8	0,9	0,9				3,5	3,5	3,5

Pozzi e sorgenti

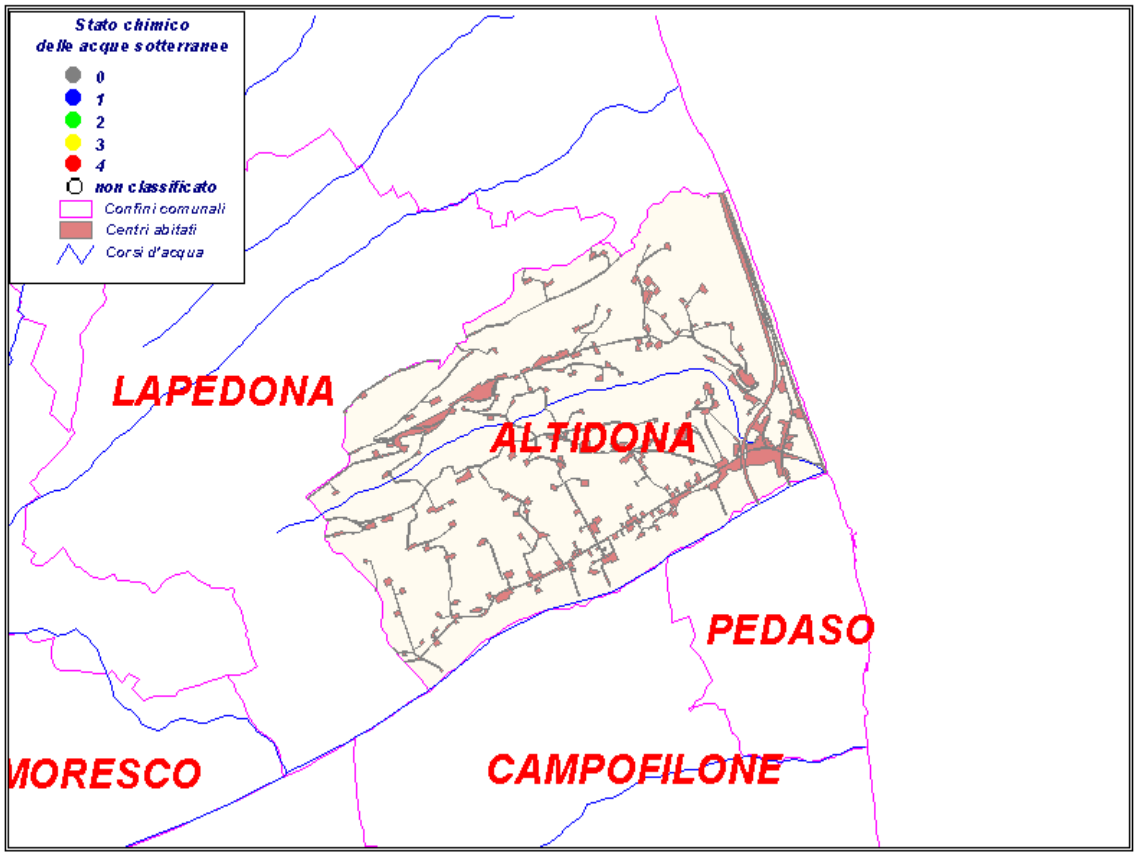

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44004

Comune di

AMANDOLA

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	13
Abitanti residenti al 31/12/2000:	3956
Superficie (Km^2)	69,42
Densità (ab. /Km^2)	57,39
N° acquedotti	2
Acquedotto Principale	Acq Vettore + Acq Comunale
Gestore	Vettore S.p.A.
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	3956
Tipo di approvigionamento	☐ pozzi ☑ sorgenti ☐ acque superficiali
Trattamenti	Sorgenti locali: trattamenti U.V.
Disinfezione	☑

La popolazione è servita dall'acquedotto del "Vettore"(sorgente Vettore nel comune di Montegallo(AP)) e da acquedotto comunale alimentato da circa 12 sorgenti locali.

Le opere di captazione delle sorgenti locali sono state costruite dopo l'anno 1950 e quindi hanno bisogno di costanti opere di manutenzione e pulizie periodiche.

N° punti Utenza 4

	ANNO 2001	**ANNO 2002**
N°controlli	25	36
N°non conformità	1	3
Causa principale della non conformità	Battereologica	Batteriologica

punti di utenza significativi


F.P.Giardini pubblici : mix ac. Vett. + Ac Com. Codice 4400400060

	Conducibilità (µs/cm)			Durezza (°F)			Nitrati (mg/l)			Solfati (mg/l)			Cloruri (mg/l)		
ANNO	**min.**	**med.**	**max.**	**min.**	**med.**	**max.**	**min.**	**med.**	**max.**	**min.**	**med.**	**max.**	**min.**	**med.**	**max.**
2001		342						1						7,1	
2002	335	339	342				1	1	1				7,1	7,1	7,1

F.P. Rustici-(Vettore) Codice 4400400063

	Conducibilità (µs/cm)			Durezza (°F)			Nitrati (mg/l)			Solfati (mg/l)			Cloruri (mg/l)		
ANNO	**min.**	**med.**	**max.**	**min.**	**med.**	**max.**	**min.**	**med.**	**max.**	**min.**	**med.**	**max.**	**min.**	**med.**	**max.**
2001		224						1,1						5,3	
2002	216	219	224				1	1,1	1,1				5,3	5,9	5,9

Pozzi e sorgenti

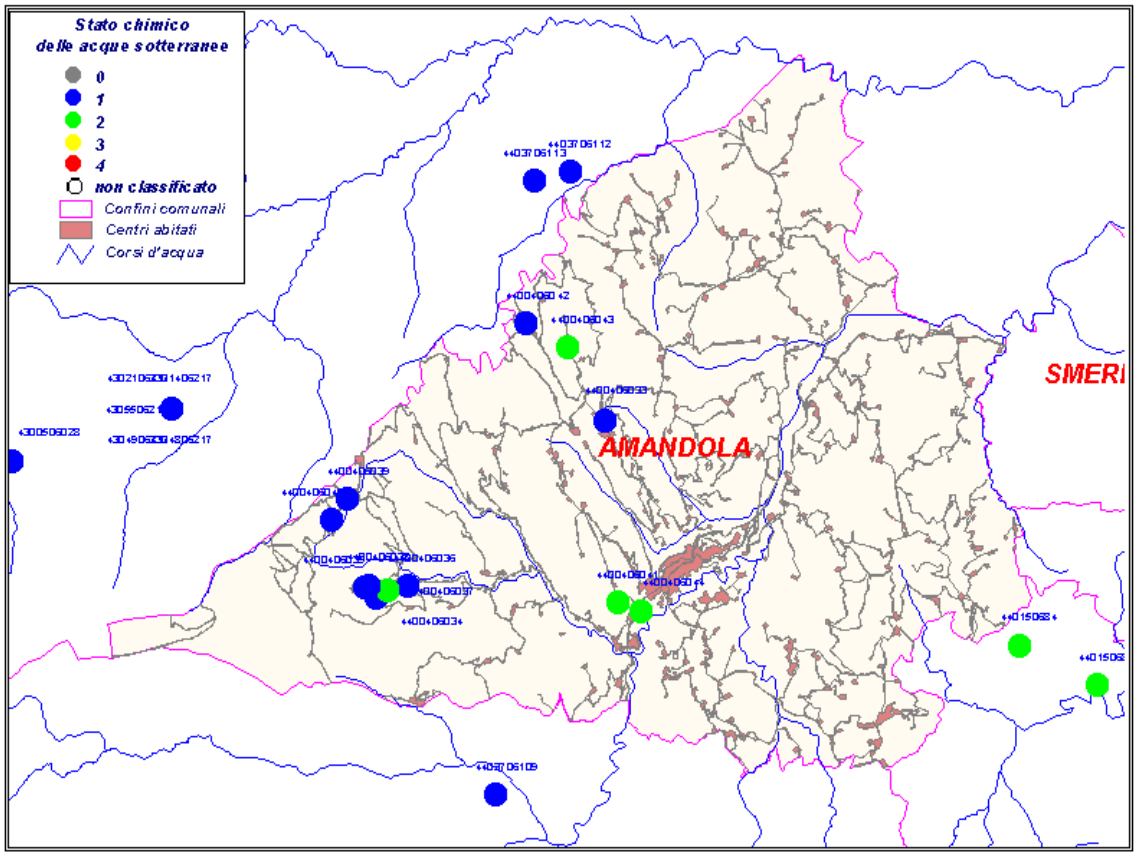

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
4400406044	Villa Capelletti-sorg Tirassegno	s	2		1
4400406043	Cese-sorg "I prati"	s	2		1
4400406042	Montane-sorg locale	s	1		1
4400406041	Colle S.Fortunato-Sorg Maddalena	s	2		1
4400406040	Garulla sorg Casetta	s	1		1
4400406039	Garulla sorg. Aia Nuova	s	1		1
4400406038	Abbadia Sorg Moie di sotto	s	1		1
4400406037	Abbadia Pozzi Bordoni	s	2	1-5 l/s	6
4400406036	Abbadia (sorg Martina)	s	1	1-5 l/s	1
4400406035	Casalicchio(sorg Moie di sopra)	s	1	1-5 l/s	1
4400406034	Casalicchio (sorg Fonticelle)	s	1		1
4400406033	Rustici (sorg Acquasanta)	s	1		1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1	Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2	Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3	Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4	Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0	Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44005

Comune di

APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	13
Abitanti residenti al 31/12/2000:	1979
Superficie (Km^2)	22,98
Densità (ab. /Km^2)	85,51
N° acquedotti	0
Acquedotto Principale	Pescara-Capodacqua
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	1979

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Arquata del Tronto

N° punti Utenza 3

	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	10	11
N°non conformità	2	0
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi

Capoluogo F.P. piazza Umberto I — Codice 4400500074

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		265			14			1,1			3,2			5,2	
2002	259	263	267				1	1,1	1,1				5,3	5,3	5,3

Pozzi e sorgenti



Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44006

Comune di

ARQUATA DEL TRONTO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	13
Abitanti residenti al 31/12/2000:	1518
Superficie (Km^2)	92,32
Densità (ab. /Km^2)	16,88
N° acquedotti	0
Acquedotto Principale	Pescara - Capodacqua
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	1518
Tipo di approvigionamento	☐ pozzi ☑ sorgenti ☐ acque superficiali
Trattamenti	
Disinfezione	☑

Nel comune di Arquata si trovano le principali sorgenti (Capodacqua e Pescara) che alimentano l'acquedotto del Pescara, gestito dal Consorzio Idrico Intercomunale del Piceno.

Caratteristiche Frazioni Piccole frazioni, con un numero di abitanti al di sotto di 250, sono servite da diverse sorgenti locali, il resto della popolazione è servita dall'acquedotto del Pescara.

N° punti Utenza 1


	ANNO 2001	**ANNO 2002**
N°controlli	38	31
N°non conformità	0	0
Causa principale della non conformità		

punti di utenza significativi

Capoluogo - F.P. P.zza Umberto I°(Pescara) Codice4400600080

	Conducibilità (µs/cm)			Durezza (°F)			Nitrati (mg/l)			Solfati (mg/l)			Cloruri (mg/l)		
ANNO	**min.**	**med.**	**max.**	**min.**	**med.**	**max.**	**min.**	**med.**	**max.**	**min.**	**med.**	**max.**	**min.**	**med.**	**max.**
2001		332			20			1,5			2,4			7	
2002	238	255	265	13	13	13	1	3,2	11				3,5	4,9	4,9

Pozzi e sorgenti

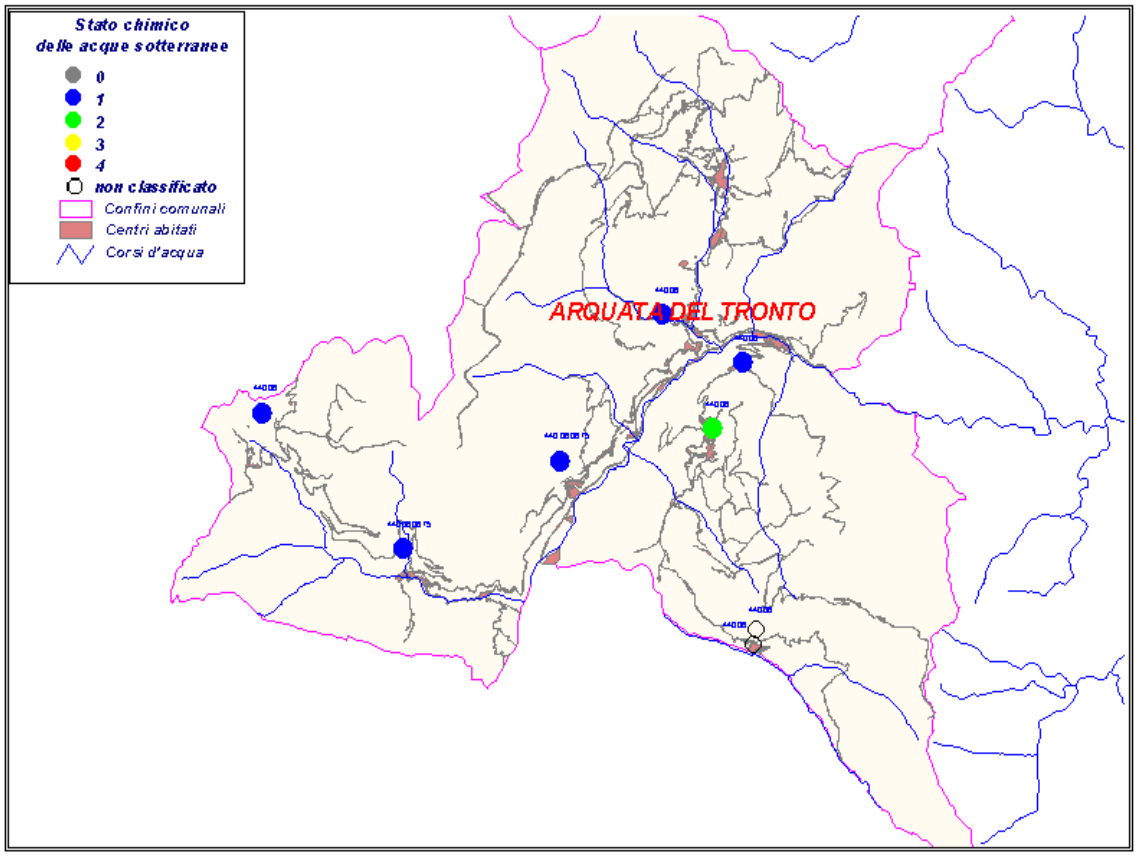

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
440060675	Sorgente Pescara	s	1	>30 l/s	1
440060675	Sorgente Capodacqua	s	1	>30 l/s	1
44006	Sorg Acero-Rito				1
44006	Sorg Costagagliola				1
44006	Sorg Menichina-Capo dell'acqua				1
44006	Sorg Sicinere Loc S. Gemma				1
44006	Sorg Cacere Loc S. Gemma				1
44006	Fonte Cerreto				1
44006	Sorg. Arabballe Fraz				1
44006	Sorg. Termine Santo-Colle d'arquata				1
44006	Madonna dei Santi-Fraz Spelonga	s	2	Stagionale	1
44006	Sorgente Cammartina-"La Quercia"		1	<1 l/s	1
44006	Costagaligola-Fonte Capriolo	s	1	<1 l/s	1
44006	Sorgente Canapine_Forca Canapine	s	1	1-5 l/s	1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1	Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2	Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3	Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4	Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0	Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44007

Comune di

ASCOLI PICENO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	13
Abitanti residenti al 31/12/2000:	51814
Superficie (Km^2)	158,04
Densità (ab. /Km^2)	327,94
N° acquedotti	3
Acquedotto Principale	Pescara
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	51814

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata dall'acquedotto "pescara", vedi Comune di Arquata del Tronto

Caratteristiche Frazioni Gli abitanti di alcune frazioni del comune sono serviti dalle sorgenti locali denominate "Maddalena" e "Uscella".

N° punti Utenza 53


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	244	289
N°non conformità	40	20
Causa principale della non conformità	Batteriologica	Batteriologica

punti di utenza significativi

F.P. Piazza Arringo(Pescara) Codice4400700011

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		239			15			1,5			2			3	
2002	263	265	269				1	1,1	1,1				5,3	57	57

Pozzi e sorgenti

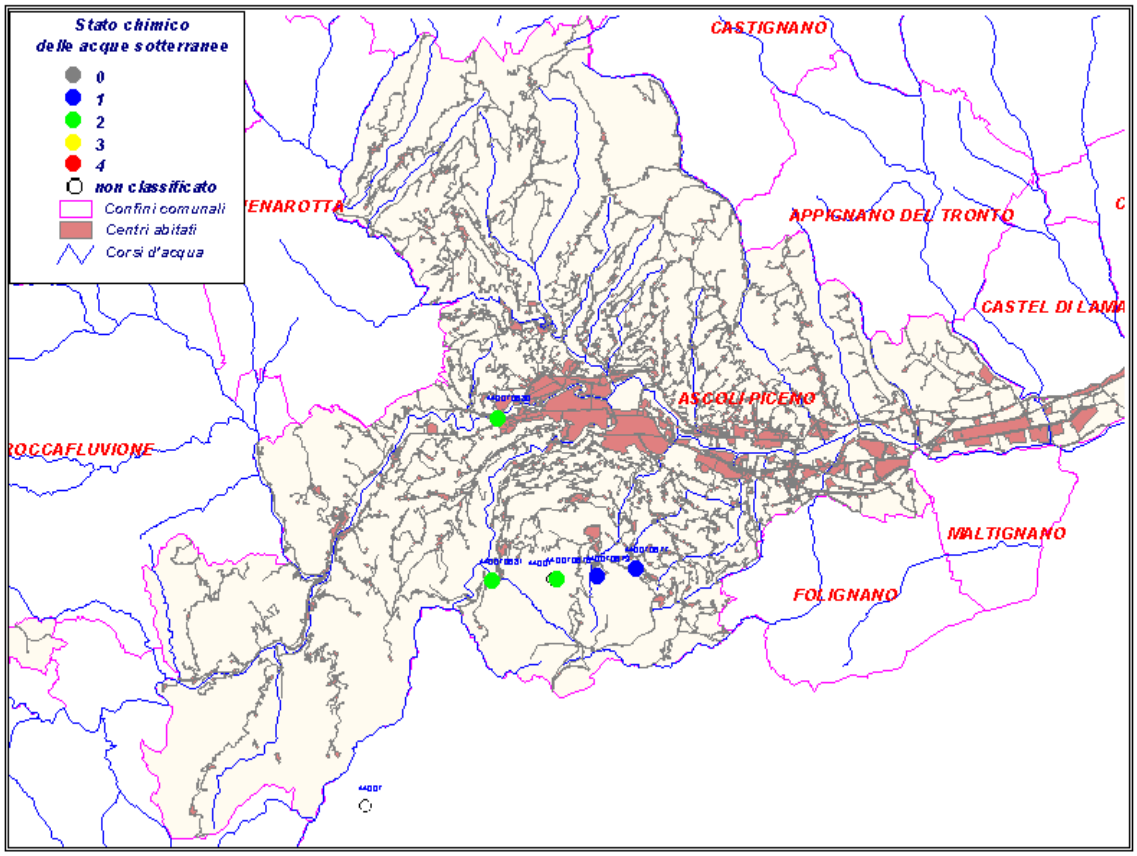

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
440070681	Sorgente fonte vecchia- Castel Trosino	s	2	<1 l/s	1
440070680	Sorgente Monteverde	s	2	1-5 l/s	1
440070679	Sorgente Picco rosso	s	1	1-5 l/s	1
440070678	Sorgente Uscella 1	s	2	1-5 l/s	1
440070677	Sorgente Maddalena- Colle S.Marco	s	1	1-5 l/s	1
44007	Sorgente Uscella 3				1
44007	Mozzano- Fonte Cinca				1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44008

Comune di

BELMONTE PICENO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	11
Abitanti residenti al 31/12/2000:	697
Superficie (Km^2)	10,58
Densità (ab. /Km^2)	67,3
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Sibillini
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	697

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Montemonaco.

N° punti Utenza 1


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	13	2
N°non conformità	7	0
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi

F.P. Largo Baglioni — Codice 4400800414

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		236			13			0,9			23			3,5	
2002	236	236	236				0,8	0,9	0,9				3,5	3,5	3,5

Pozzi e sorgenti

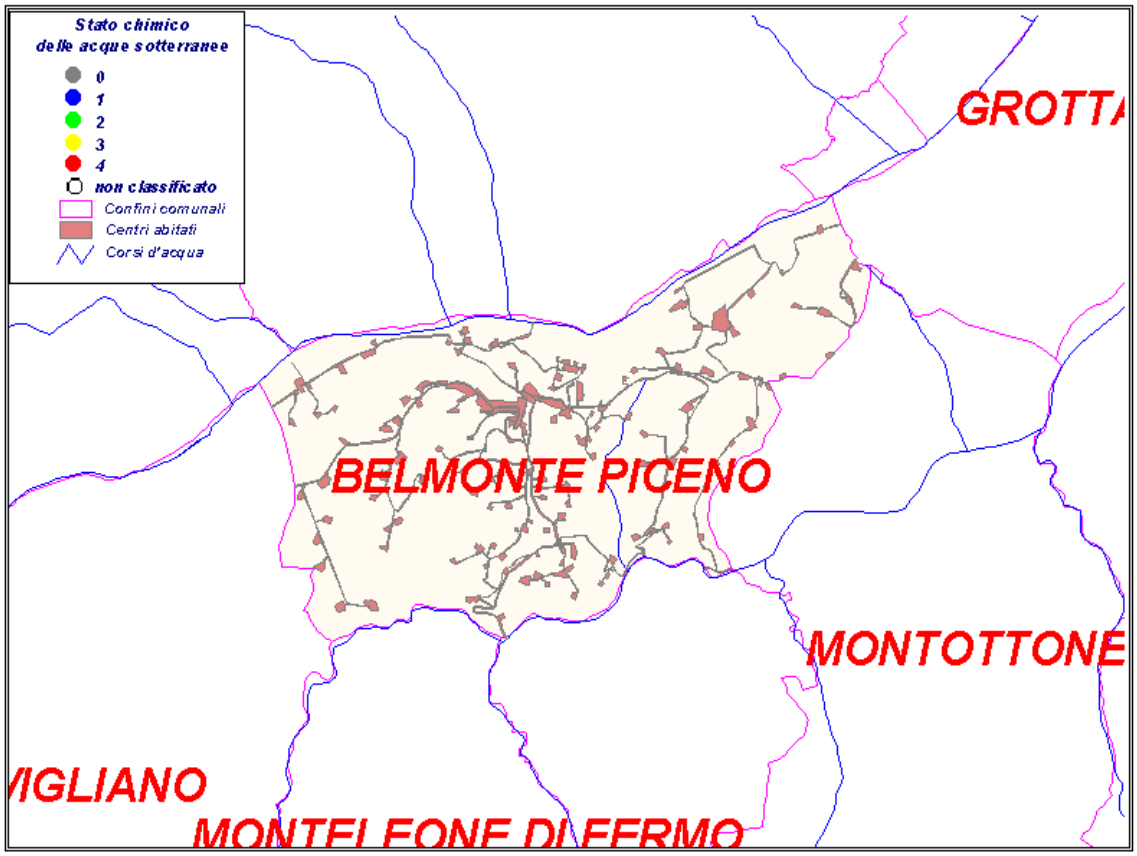

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44009

Comune di

CAMPOFILONE

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	12
Abitanti residenti al 31/12/2000:	1769
Superficie (Km^2)	12,15
Densità (ab. /Km^2)	144,69
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Monti Sibillini(Foce)
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	1769
Tipo di approvigionamento	☐ pozzi ☑ sorgenti ☐ acque superficiali
Trattamenti	
Disinfezione	☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Montemonaco

N° punti Utenza 2


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	16	5
N°non conformità	4	2
Causa principale della non conformità		Batteriologica

punti di utenza significativi

Piazza Umberto IF.P. Codice4400900296

ANNO	Conducibilità (µs/cm)			Durezza (°F)			Nitrati (mg/l)			Solfati (mg/l)			Cloruri (mg/l)		
	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.
2001		247			13			0,9			21			1,7	

Pozzi e sorgenti

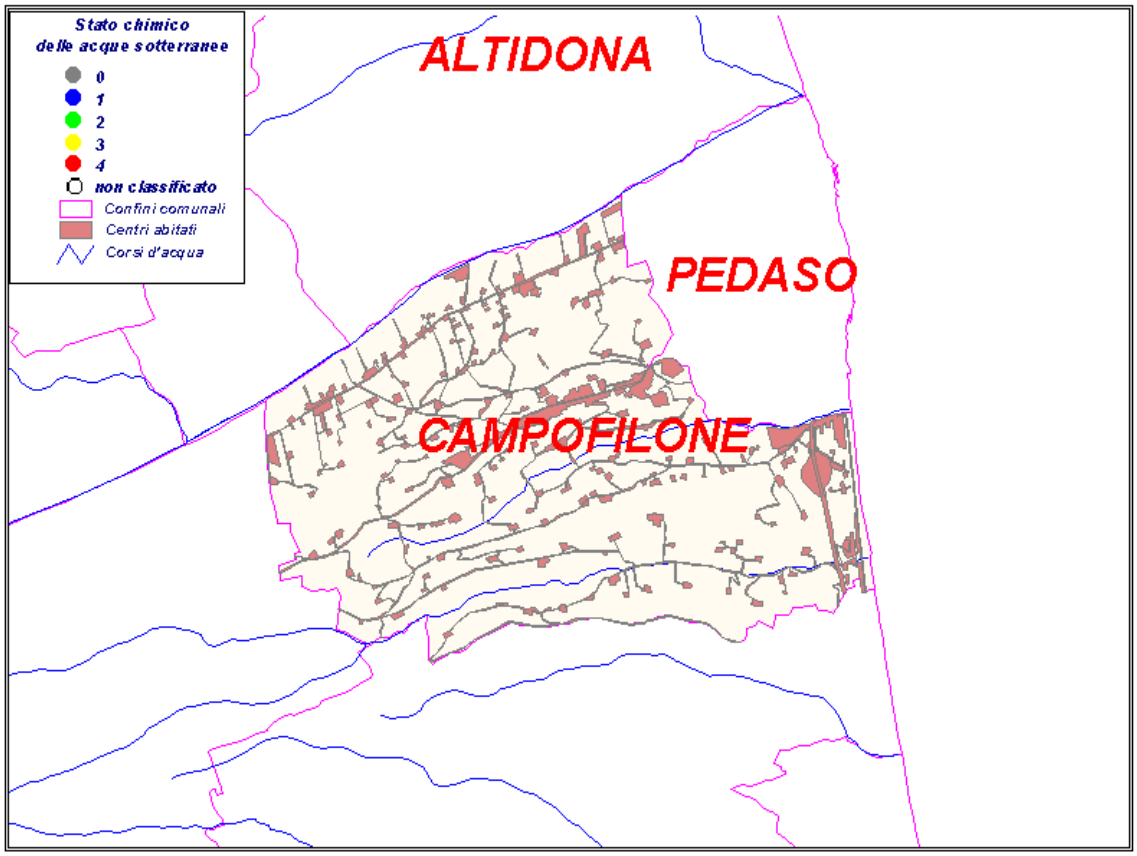

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44010

Comune di

CARASSAI

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	12
Abitanti residenti al 31/12/2000:	1247
Superficie (Km^2)	22,33
Densità (ab. /Km^2)	56,38
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Monte Sibillini (Foce)
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	1247

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Montemonaco

N° punti Utenza 1


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	4	10
N°non conformità	0	0
Causa principale della non conformità		

punti di utenza significativi

Via G.Marconi F.P.(Foce) Codice4401000297

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		236						0,8			23			3	
2002	236	236	236				0,8	0,9	0,9				3,5	3,5	3,5

Pozzi e sorgenti

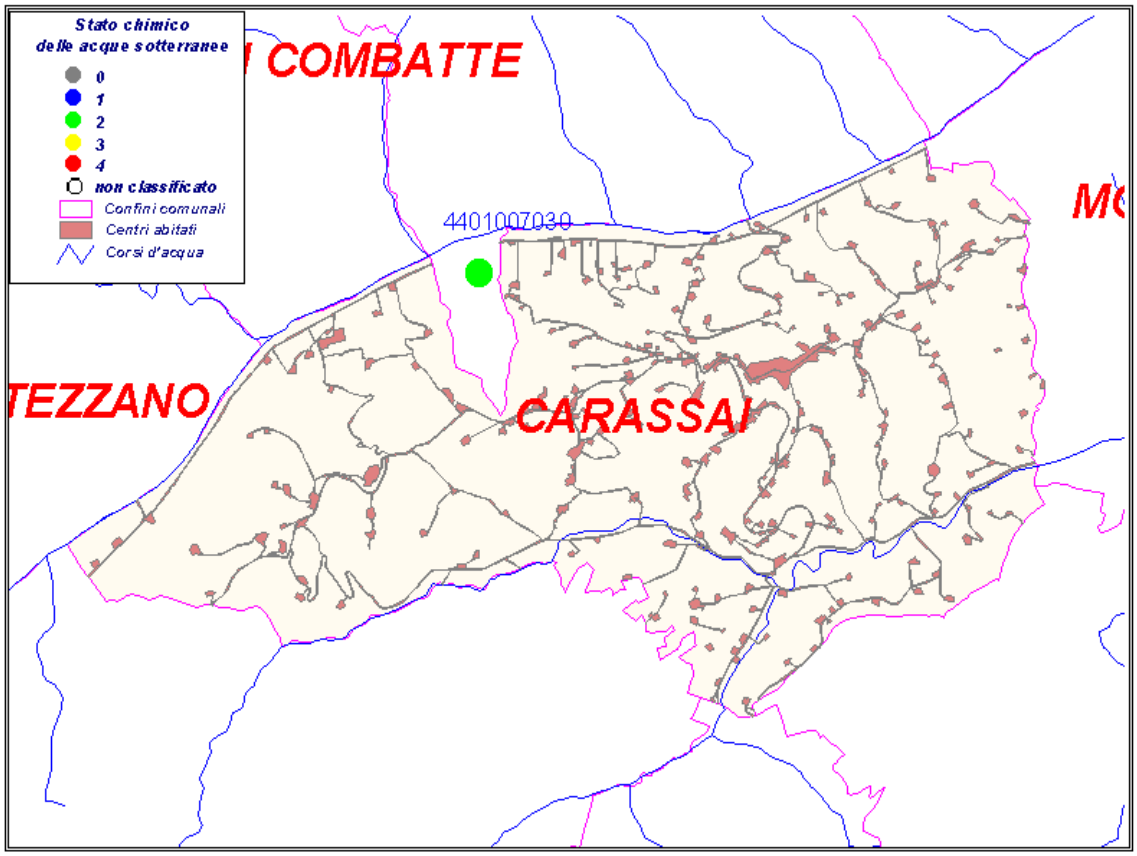

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
4401007030	Pozzo Carassai	p	2	1-5 l/s	1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44011

Comune di

CASTEL DI LAMA

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	13
Abitanti residenti al 31/12/2000:	7244
Superficie (Km^2)	10,97
Densità (ab. /Km^2)	658,43
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Pescara
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	7244

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Arquata del Tronto

N° punti Utenza 4


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	43	30
N°non conformità	10	0
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi

Capoluogo F.P. Codice4401100082

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		255			14			1			2,2			2,9	
2002	262	264	266				1	1,1	1,1				5,3	5,3	5,3

Pozzi e sorgenti

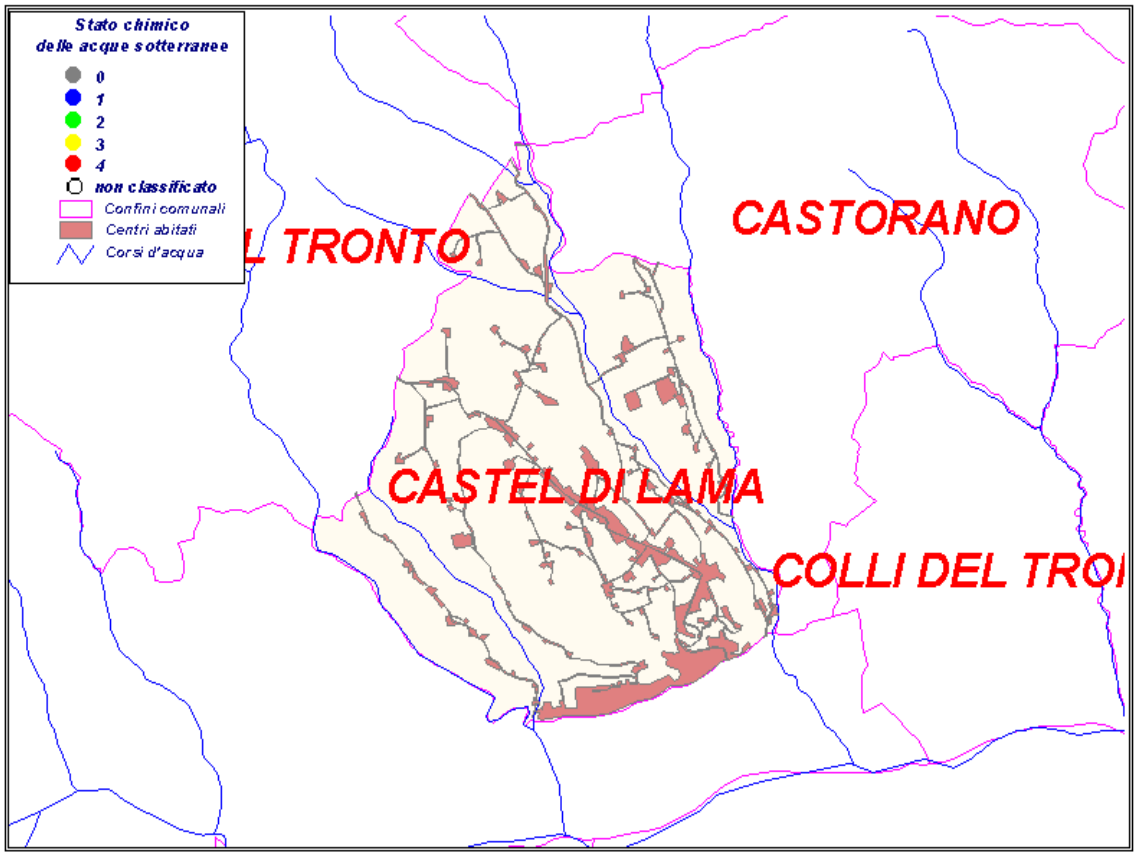

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44012

Comune di

CASTIGNANO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	13
Abitanti residenti al 31/12/2000:	2995
Superficie (Km^2)	38,87
Densità (ab. /Km^2)	77,26
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Pescara
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	2995

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Arquata del Tronto

N° punti Utenza 3


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	15	6
N°non conformità	4	0
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi

Capoluogo-F.P. Via Margherita — Codice 4401200088

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		256			14			1			2,2			2,9	
2002	261	264	267				1,1	1,1	1,1				5,3	5,3	5,3

Pozzi e sorgenti

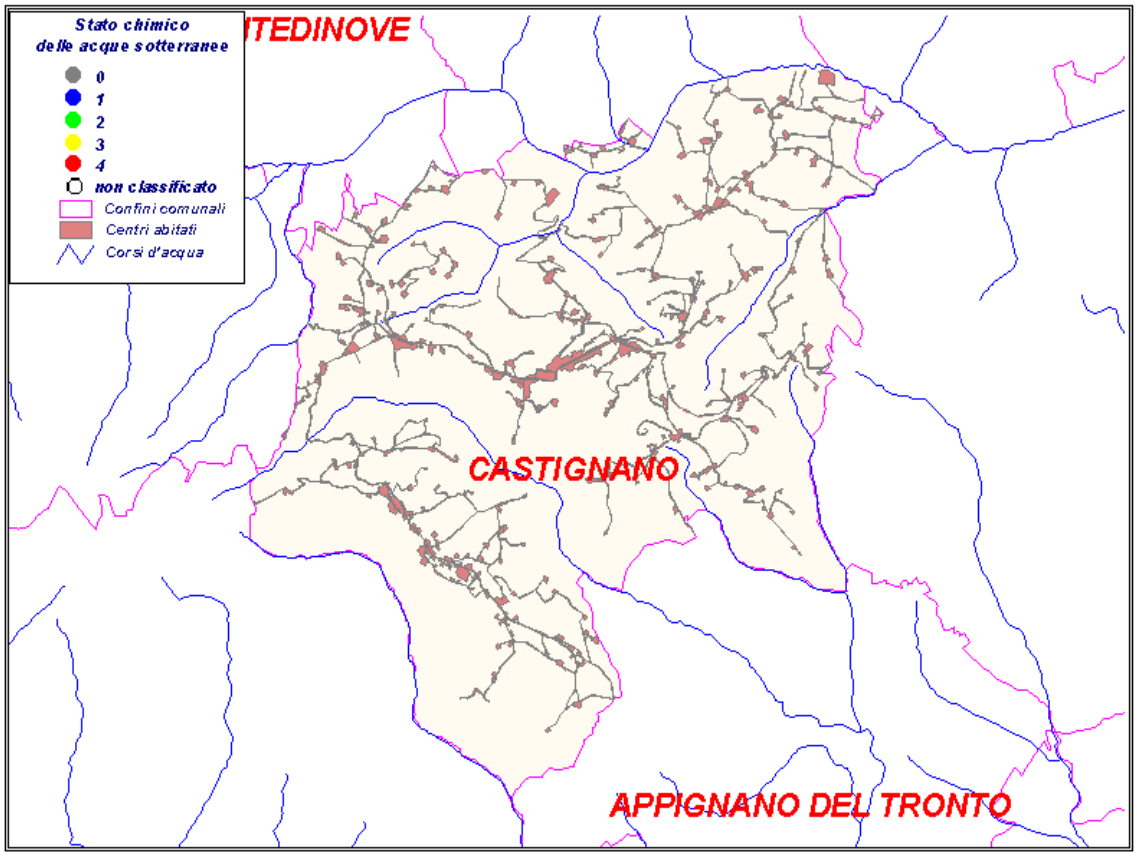

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44013

Comune di

CASTORANO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	13
Abitanti residenti al 31/12/2000:	2061
Superficie (Km^2)	14,08
Densità (ab. /Km^2)	147,66
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Pescara
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	2061

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Arquata del Tronto

N° punti Utenza 3


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	15	11
N°non conformità	1	0
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi

Capoluogo F.P. Via Roma — Codice 4401300093

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		255			14			1,1			2,2			2,9	
2002	259	263	267				1	1,1	1,1				5,3	5,3	5,3

Pozzi e sorgenti

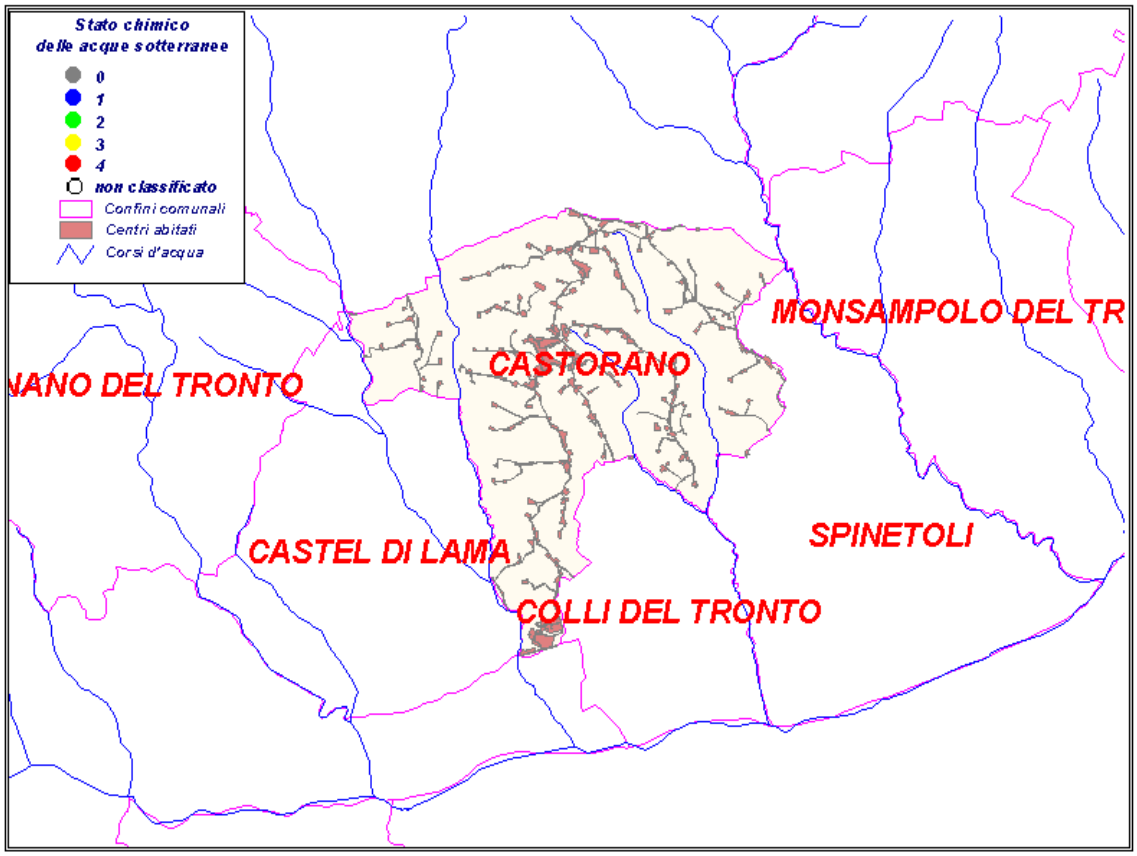

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44014

Comune di

COLLI DEL TRONTO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	13
Abitanti residenti al 31/12/2000:	3069
Superficie (Km^2)	5,94
Densità (ab. /Km^2)	508,59
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Pescara
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	3069

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Arquata del Tronto

N° punti Utenza 2

	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	12	13
N°non conformità	0	1
Causa principale della non conformità		

punti di utenza significativi

Capoluogo-F.P. ambulatorio ASL 13 — Codice 4401400096

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		257			14			1			2			3,5	
2002	260	264	268				1	1,1	1,1				5,3	5,3	5,3

Pozzi e sorgenti



Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44015

Comune di

COMUNANZA

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	13
Abitanti residenti al 31/12/2000:	3116
Superficie (Km^2)	54,03
Densità (ab. /Km^2)	56,88
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Vettore
Gestore	Vettore spa
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	3116
Tipo di approvigionamento	☐ pozzi ☑ sorgenti ☐ acque superficiali
Trattamenti	
Disinfezione	☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Montegallo.

N° punti Utenza 7


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	18	15
N°non conformità	8	3
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi

F.P. Capoluogo — Codice 4401500098

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		228			130			0,8			5,1			3,5	
2002	228	228	228				1,4	1,4	1,4				3,5	3,5	3,5

Pozzi e sorgenti

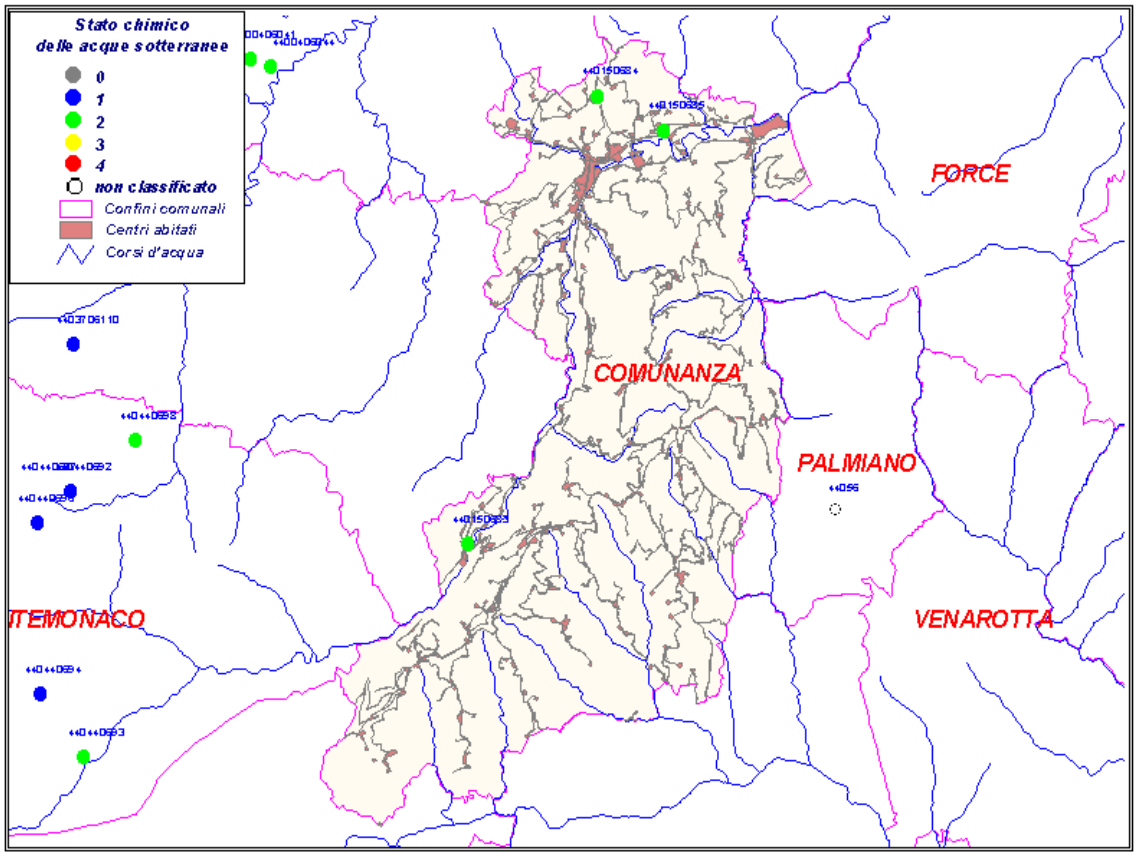

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
440150685	Sorg S.Maria	s	2	<1 l/s	1
440150684	Contrada Fanà	s	2	<1 l/s	1
440150683	Gerosa sorg locale	s	2	<1 l/s	1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44016

Comune di

COSSIGNANO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	12
Abitanti residenti al 31/12/2000:	1032
Superficie (Km^2)	15,05
Densità (ab. /Km^2)	68,5
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Monti Sibillini (Foce)
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	1032

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Montegiorgio.

N° punti Utenza 4


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	10	10
N°non conformità	0	0
Causa principale della non conformità		

punti di utenza significativi

F.P. Piazza Europa — Codice 4401600301

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		247			13			0,9			21			1,7	
2002	235	235	235				0,9	0,9	0,9				3,5	3,5	3,5

Pozzi e sorgenti

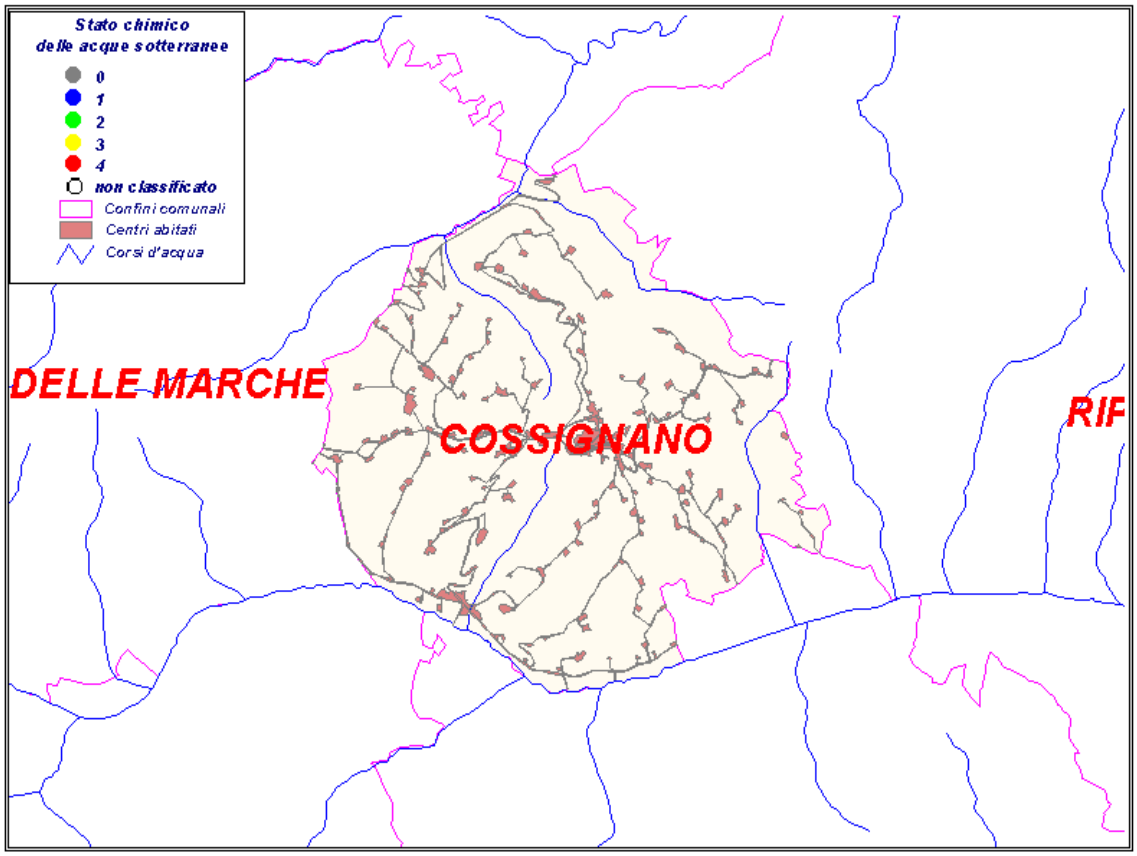

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44017

Comune di

CUPRA MARITTIMA

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	12
Abitanti residenti al 31/12/2000:	4999
Superficie (Km^2)	17,33
Densità (ab. /Km^2)	284,82
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Monti Sibillini(Foce)
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	4999

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Montemonaco.

N° punti Utenza 10


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	28	19
N°non conformità	7	0
Causa principale della non conformità		,

punti di utenza significativi

Passeggiata Archeologica F.P. Codice4401700308

ANNO	Conducibilità (µs/cm)			Durezza (°F)			Nitrati (mg/l)			Solfati (mg/l)			Cloruri (mg/l)		
	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.
2001		247			13			0,9			21			1,7	

Pozzi e sorgenti

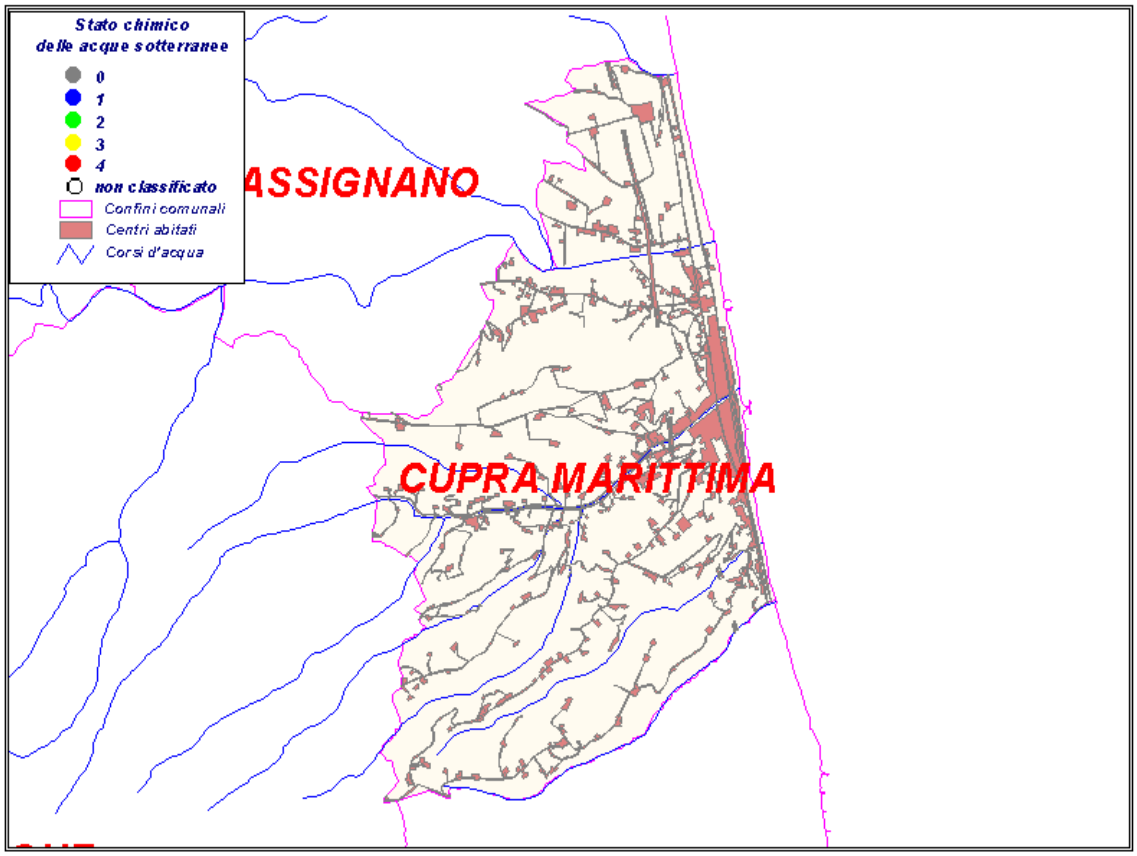

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44018

Comune di

FALERONE

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	11
Abitanti residenti al 31/12/2000:	3213
Superficie (Km^2)	24,53
Densità (ab. /Km^2)	132
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Tennacola
Gestore	Consorzio el Tennacola
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	3213

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Montegiorgio.

N° punti Utenza 2


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	0	10
N°non conformità	0	1
Causa principale della non conformità		

punti di utenza significativi

F.P. Via della Resistenza — Codice4401800416

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		237						1,4			2,9			7,1	
2002	218	226	232				0,7	1,3	2				3,5	4	4

Pozzi e sorgenti

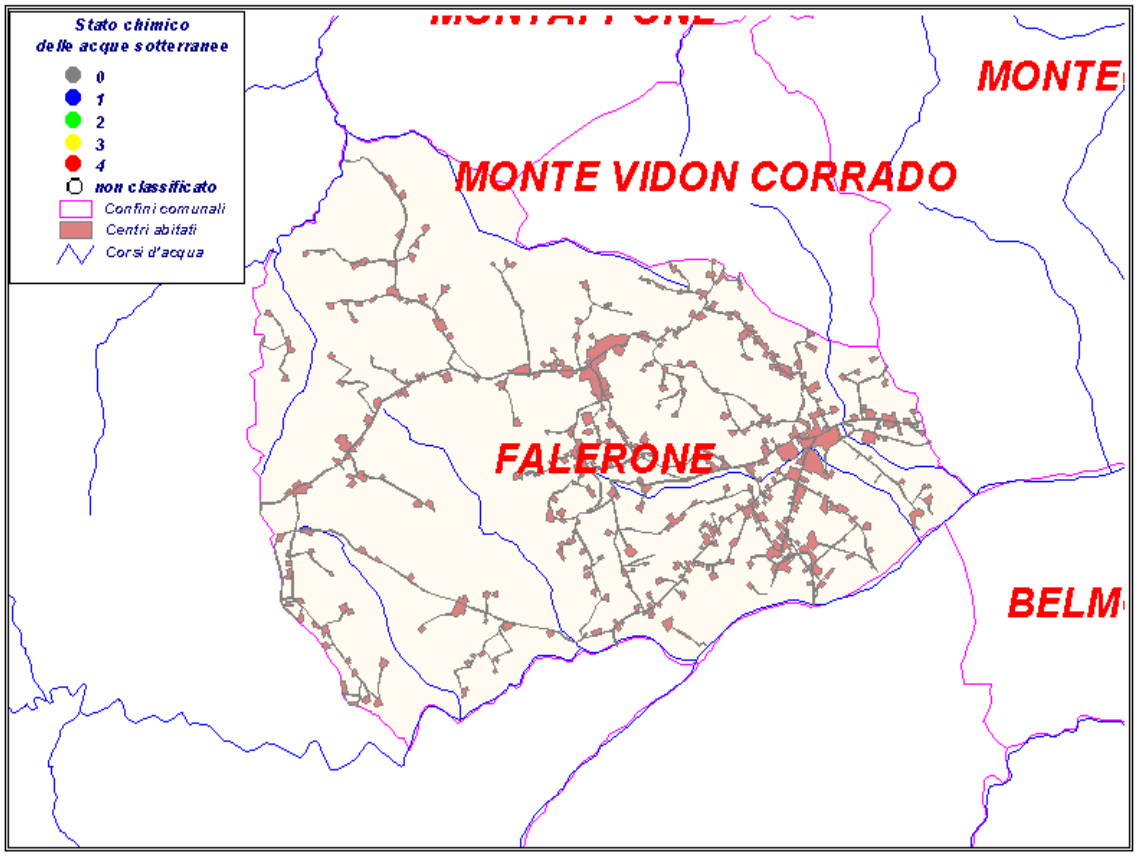

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44019

Comune di

FERMO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	11
Abitanti residenti al 31/12/2000:	35589
Superficie (Km^2)	124,4
Densità (ab. /Km^2)	286,31
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Sibillini
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	35589

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Montemonaco

N° punti Utenza 13


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	92	118
N°non conformità	15	10
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi

Via Lido F.P. Codice4401900408

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		237			13			0,9			21			1,7	
2002	235	317	587				0,9	4,6	17				3,5	10	10

Pozzi e sorgenti

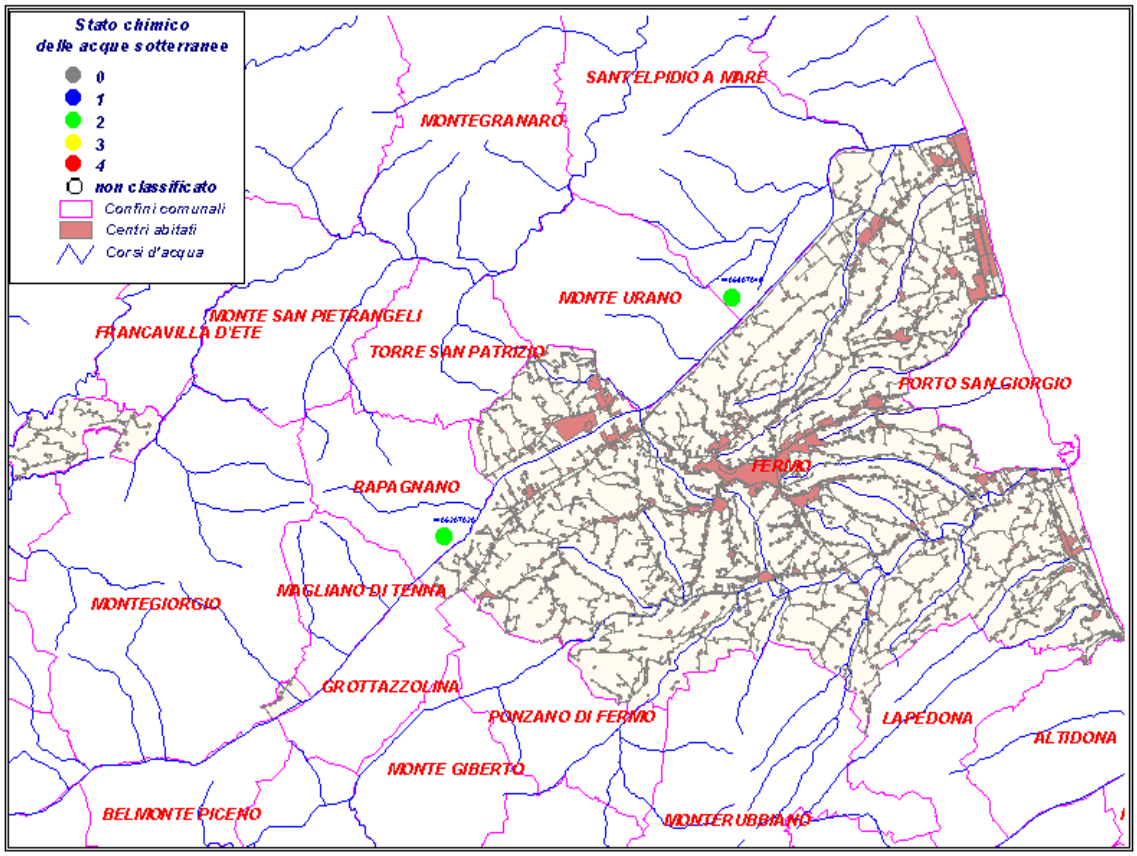

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44020

Comune di

FOLIGNANO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	13
Abitanti residenti al 31/12/2000:	9034
Superficie (Km^2)	14,76
Densità (ab. /Km^2)	608,88
N° acquedotti	0
Acquedotto Principale	Pescara
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	9034

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Arquata del Tronto.

N° punti Utenza 4


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	28	36
N°non conformità	10	0
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi

Capoluogo F.P.\Piazza Dari — Codice 4402000105

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		255			14			1			3,8			3,4	
2002	263	267	270	15	15	15	1	1,1	1,2				5,3	5,3	5,3

Pozzi e sorgenti

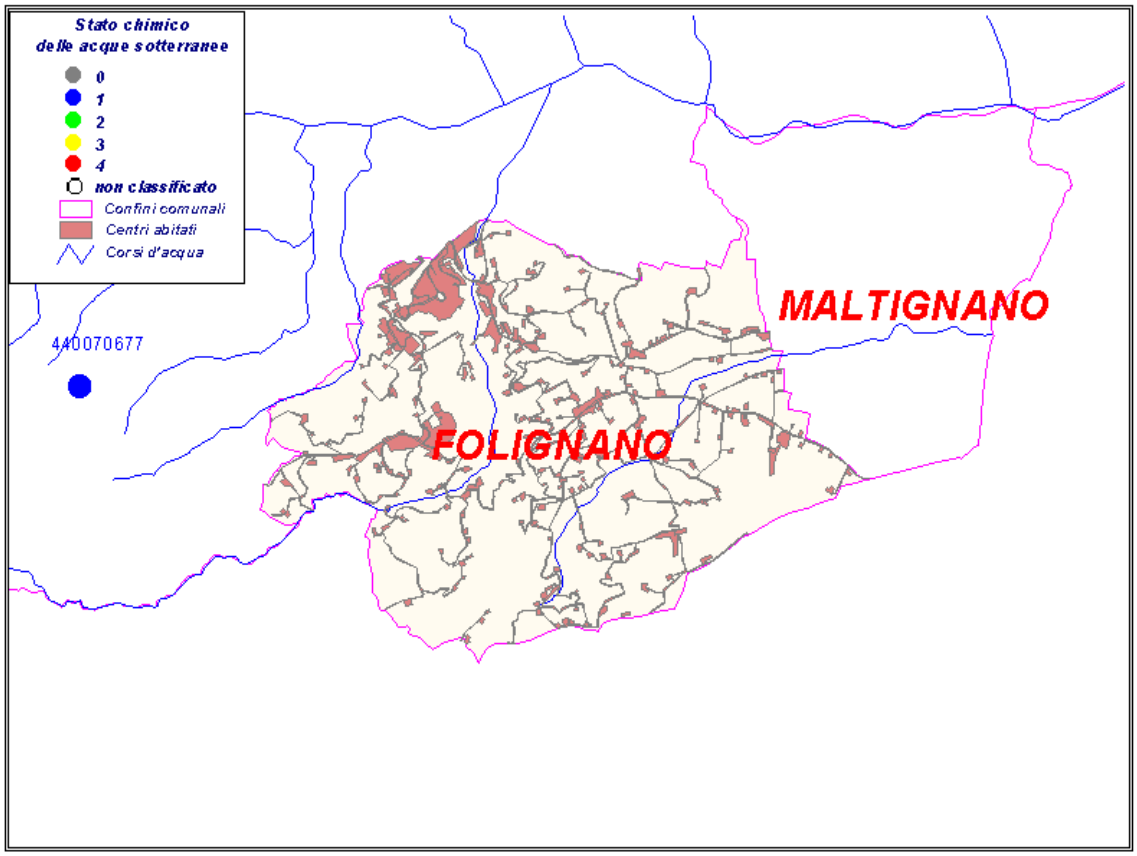

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44021

Comune di

FORCE

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	13
Abitanti residenti al 31/12/2000:	1621
Superficie (Km^2)	34,18
Densità (ab. /Km^2)	47,83
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Vettore
Gestore	Vettore spa
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	1621

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Montegallo.

N° punti Utenza 5


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	10	13
N°non conformità	4	3
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi

F.P. Capoluogo — Codice 4402100110

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		228			130			0,8			5			5,3	
2002	227	229	230				0,8	0,9	0,9				3,5	5,3	5,3

Pozzi e sorgenti

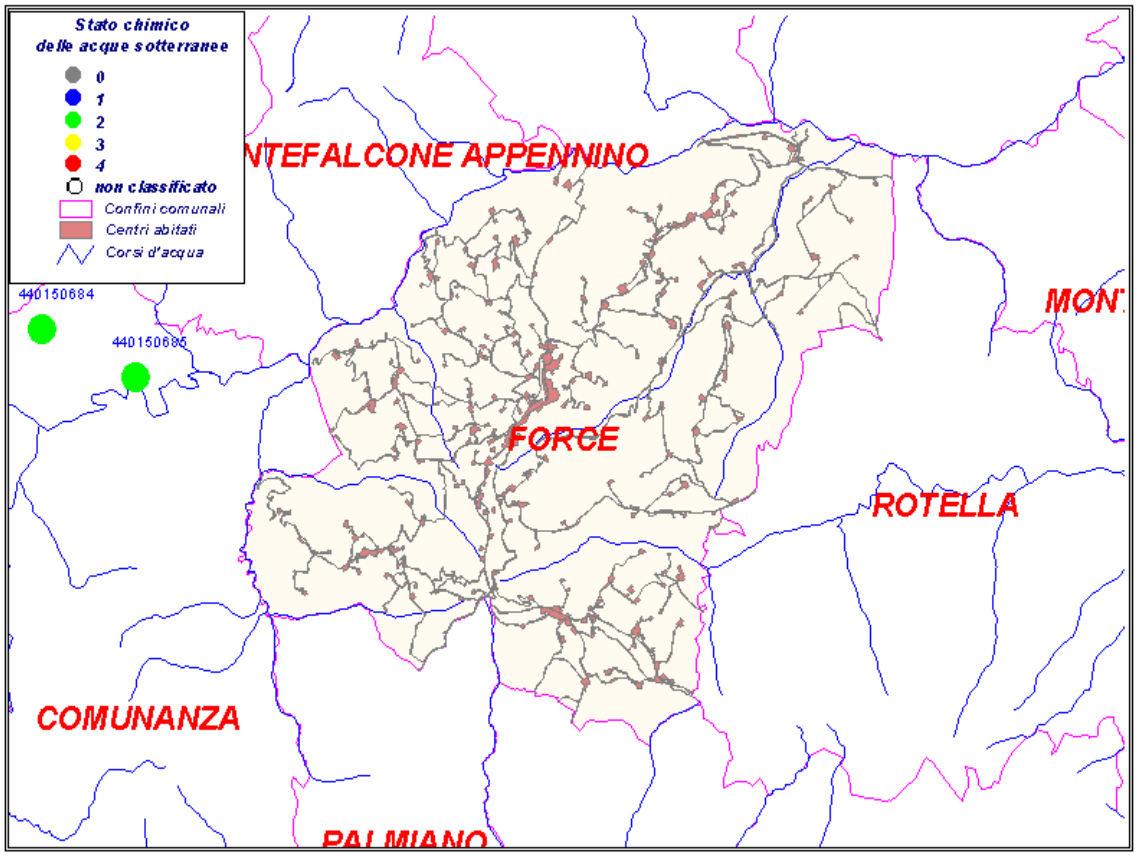

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44022

Comune di

FRANCAVILLA D'ETE

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	11
Abitanti residenti al 31/12/2000:	961
Superficie (Km^2)	10,24
Densità (ab. /Km^2)	93,16
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Tennacola
Gestore	Consorzio Tennacola
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	961

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Montegiorgio.

N° punti Utenza 1


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	1	2
N°non conformità	0	0
Causa principale della non conformità		

punti di utenza significativi

Piazza Marconi F.P. Codice4402200417

ANNO	Conducibilità (µs/cm)			Durezza (°F)			Nitrati (mg/l)			Solfati (mg/l)			Cloruri (mg/l)		
	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.
2001		255			14			1,9			2,9			4	

Pozzi e sorgenti

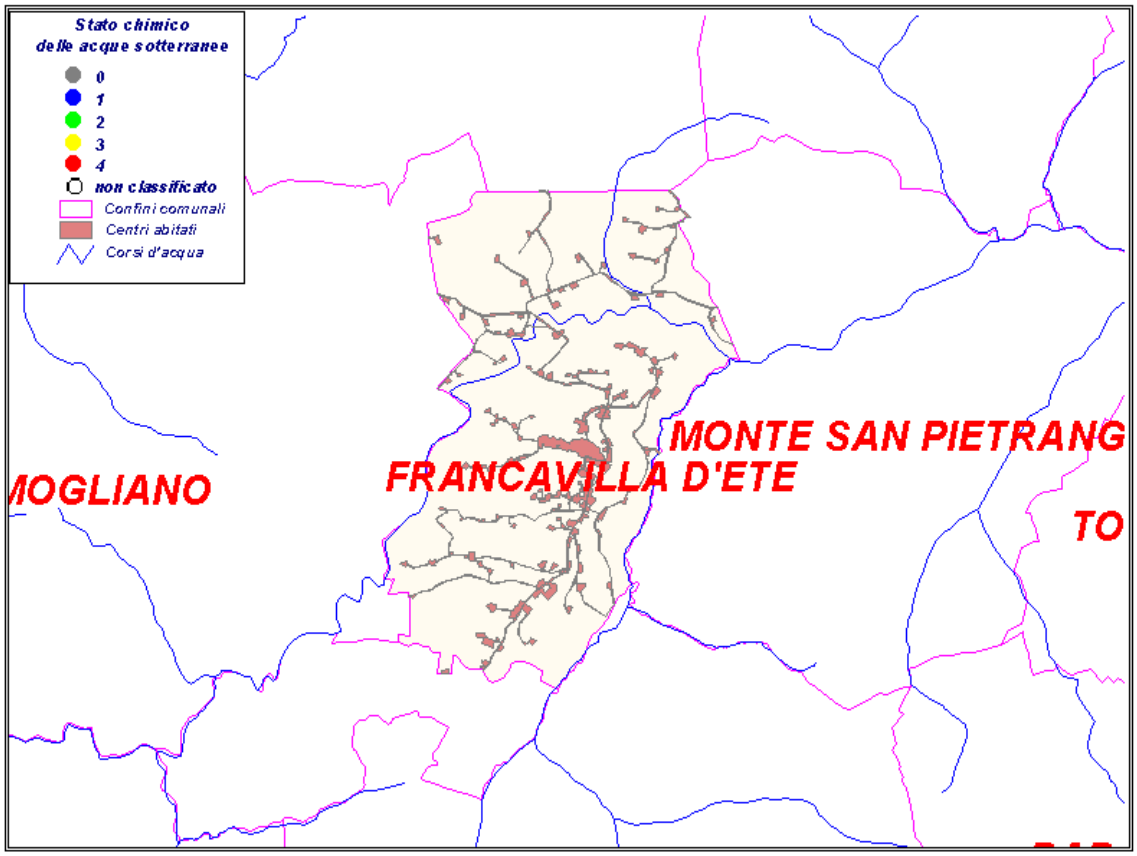

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44023

Comune di

GROTTAMMARE

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	12
Abitanti residenti al 31/12/2000:	14272
Superficie (Km^2)	17,77
Densità (ab. /Km^2)	801,13
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Monti Sibillini
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	14272

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Montemonaco.

N° punti Utenza 13


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	41	45
N°non conformità	4	2
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi

Lungomare Nord F.P. Codice4402300313

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		237			13			7			21			1,6	
2002	236	237	237				0,8	0,9	0,9				3,5	3,5	3,5

Pozzi e sorgenti

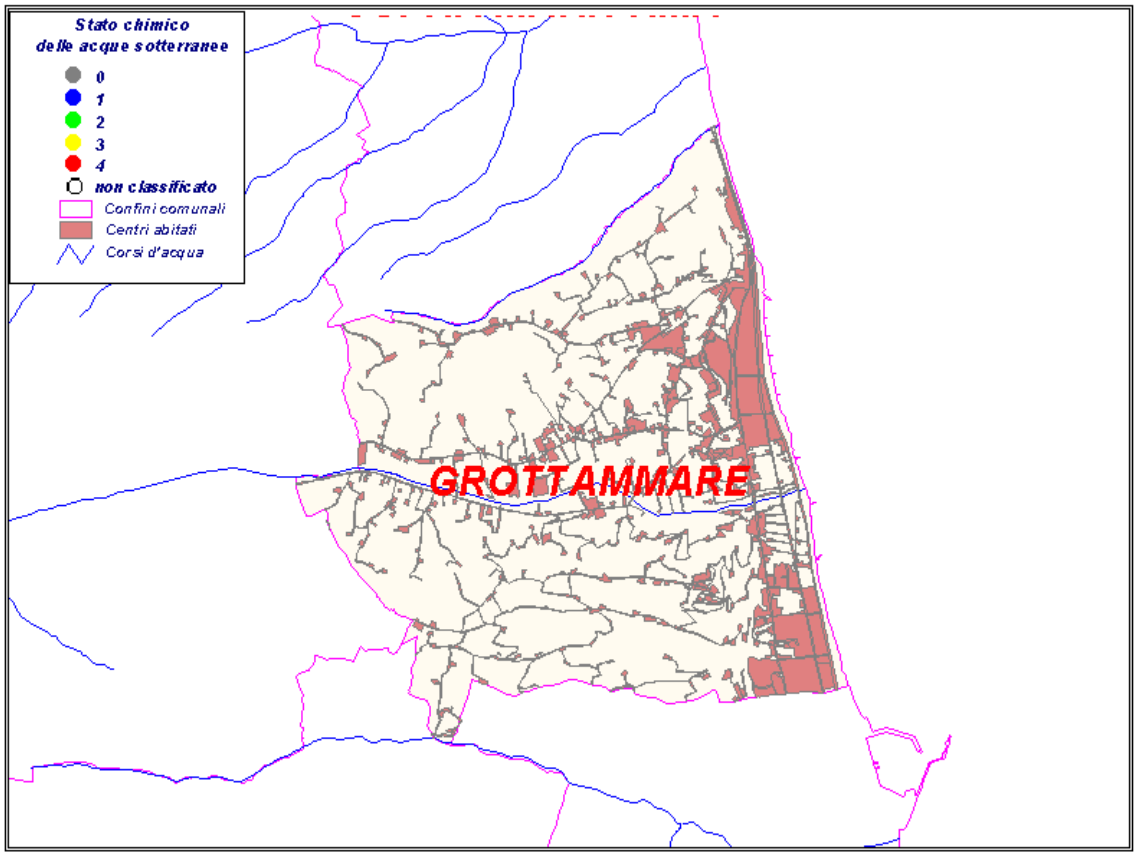

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44024

Comune di

GROTTAZZOLINA

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	11
Abitanti residenti al 31/12/2000:	3116
Superficie (Km^2)	9,25
Densità (ab. /Km^2)	336
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Sibillini (Foce)
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	3116

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Montemonaco.

N° punti Utenza 1


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	6	7
N°non conformità	1	3
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi

F.P. P.zza Marconi — Codice4402400418

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		247			13			0,9			21			1,7	
2002	236	238	241				0,8	0,9	1				3,5	3,8	3,8

Pozzi e sorgenti

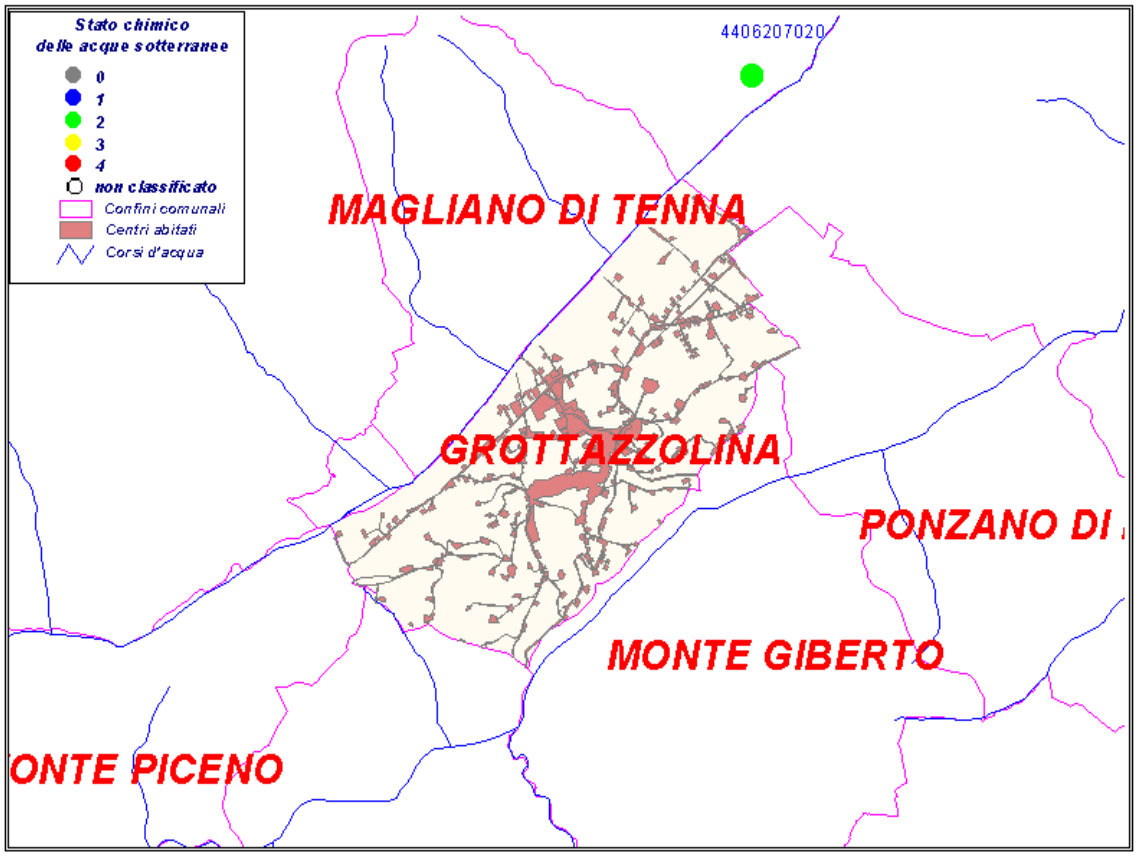

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente