AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44054

Comune di

OFFIDA

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	13
Abitanti residenti al 31/12/2000:	5292
Superficie (Km^2)	49,21
Densità (ab. /Km^2)	107,62
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Pescara
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	5292

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune d'Arquata del Tr.

N° punti Utenza 6

	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	26	30
N°non conformità	4	4
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi


Capoluogo-F.P. Via delle Merlettaie — Codice 4405400169

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	Conducibilità (µs/cm) med.	Conducibilità (µs/cm) max.	Durezza (°F) min.	Durezza (°F) med.	Durezza (°F) max.	Nitrati (mg/l) min.	Nitrati (mg/l) med.	Nitrati (mg/l) max.	Solfati (mg/l) min.	Solfati (mg/l) med.	Solfati (mg/l) max.	Cloruri (mg/l) min.	Cloruri (mg/l) med.	Cloruri (mg/l) max.
2001		265			15			1,1			2			5,3	
2002	259	262	267				1	1,1	1,1				5,3	5,3	5,3

Fraz Borgo Miriam- Bar — Codice 4405400171

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	Conducibilità (µs/cm) med.	Conducibilità (µs/cm) max.	Durezza (°F) min.	Durezza (°F) med.	Durezza (°F) max.	Nitrati (mg/l) min.	Nitrati (mg/l) med.	Nitrati (mg/l) max.	Solfati (mg/l) min.	Solfati (mg/l) med.	Solfati (mg/l) max.	Cloruri (mg/l) min.	Cloruri (mg/l) med.	Cloruri (mg/l) max.
2001															
2002	258	262	267				1	1,1	1,1				5,3	5,3	5,3

Pozzi e sorgenti

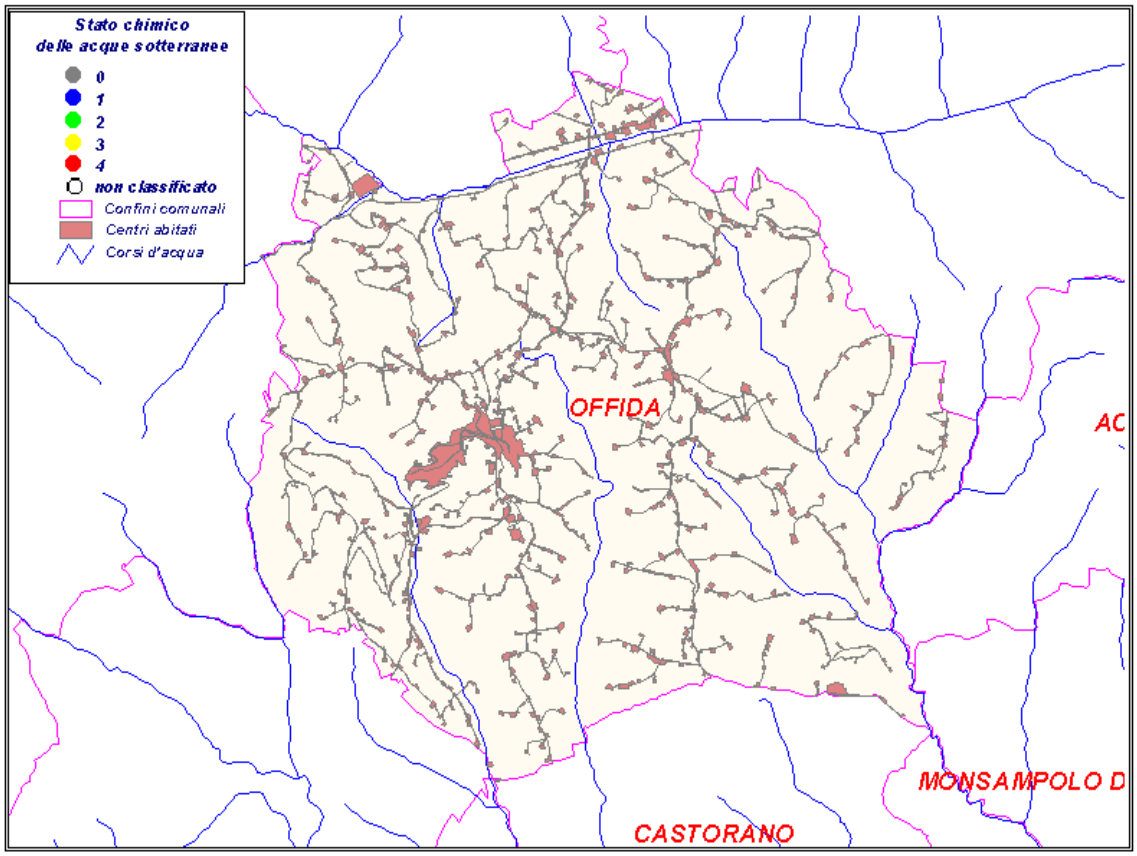

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44055

Comune di

ORTEZZANO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	11
Abitanti residenti al 31/12/2000:	834
Superficie (Km^2)	6,99
Densità (ab. /Km^2)	120,46
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Monti Sibillini (Foce)
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	834

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Montemonaco.

N° punti Utenza 1


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	1	3
N°non conformità	0	0
Causa principale della non conformità		

punti di utenza significativi

Piazza Roma F.P. Codice4405500455

ANNO	Conducibilità (µs/cm)			Durezza (°F)			Nitrati (mg/l)			Solfati (mg/l)			Cloruri (mg/l)		
	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.
2001		247			13			1,7			21			1,7	

Pozzi e sorgenti

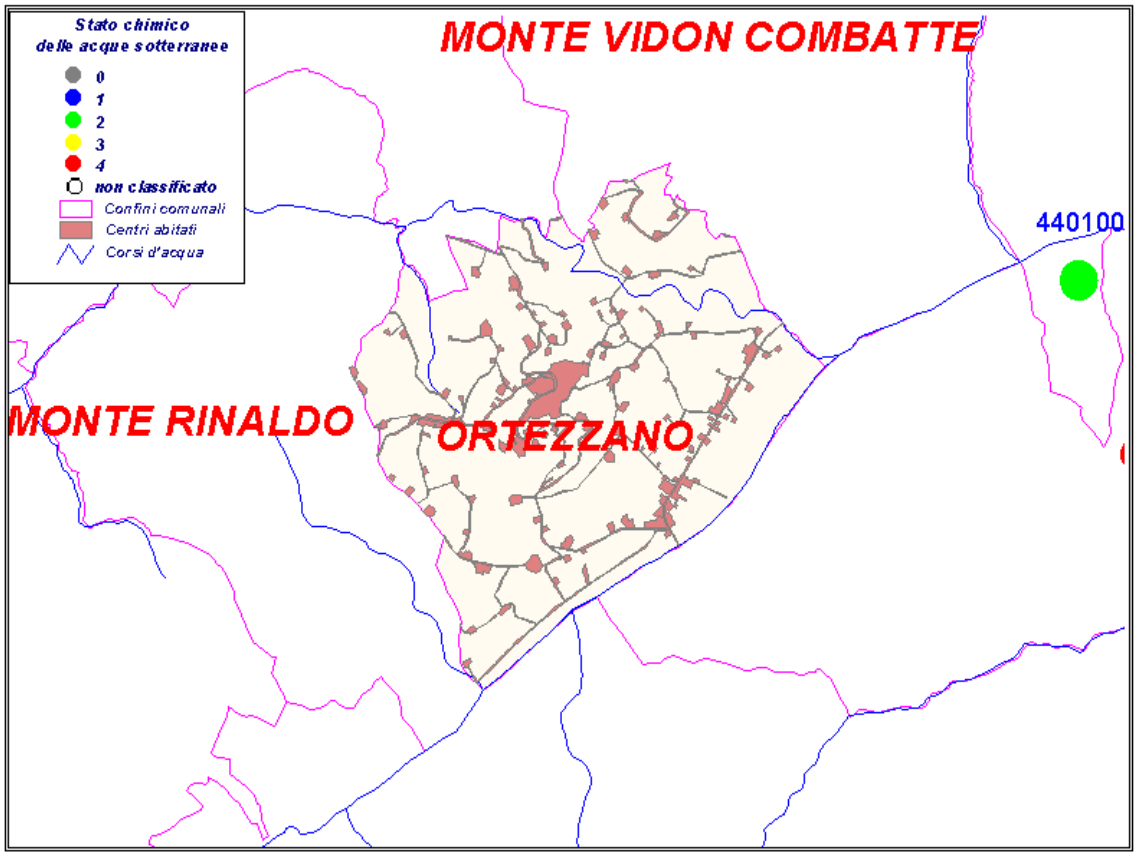

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44056

Comune di

PALMIANO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	13
Abitanti residenti al 31/12/2000:	223
Superficie (Km^2)	12,57
Densità (ab. /Km^2)	17,82
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Vettore
Gestore	Vettore spa
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	223

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Montegallo

N° punti Utenza 2


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	3	3
N°non conformità	0	2
Causa principale della non conformità		

punti di utenza significativi

Capoluogo -F.P. Codice4405600173

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		228			130			0,8			5			5,3	
2002	228	228	228				1,4	1,4	1,4				3,5	3,5	3,5

Pozzi e sorgenti

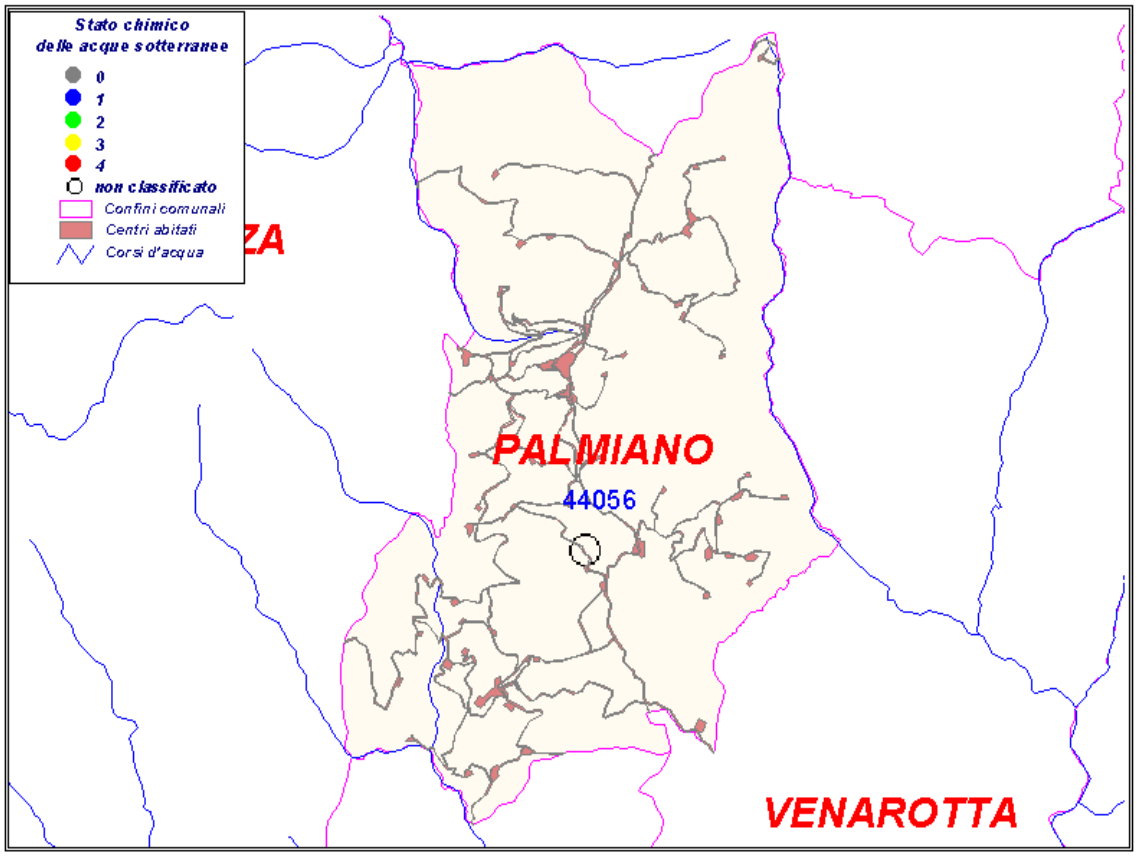

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
44056	Sorgente Ameli	s		<1 l/s	1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44057

Comune di

PEDASO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	12
Abitanti residenti al 31/12/2000:	1978
Superficie (Km^2)	3,82
Densità (ab. /Km^2)	512,83
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Monte Sibillini(Foce)
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	1978

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Montemonaco

N° punti Utenza 3


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	25	13
N°non conformità	0	0
Causa principale della non conformità		

punti di utenza significativi

Vicolo del Muraglione F.P — Codice4405700355

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		247			13			0,9			21			1,7	
2002	235	236	236				0,8	0,8	0,9				3,5	3,5	3,5

Pozzi e sorgenti

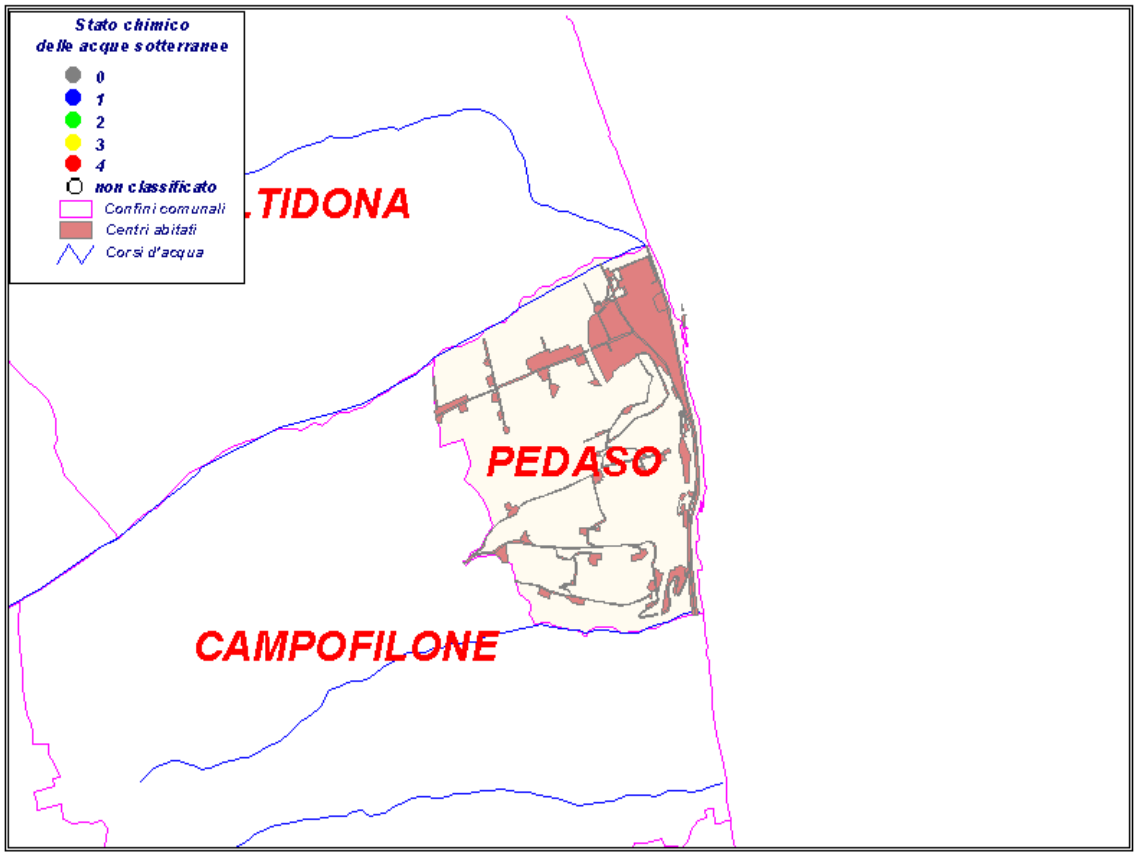

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44058

Comune di

PETRITOLI

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	11
Abitanti residenti al 31/12/2000:	2551
Superficie (Km^2)	23,77
Densità (ab. /Km^2)	108,96
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Sibillini
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	2551

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Montamonaco.

N° punti Utenza 2


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	10	13
N°non conformità	4	6
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi

Via Pacifico marini F.P. Codice4405800446

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		247			13			0,9			21			1,7	
2002	235	242	250				0,8	0,9	1,1				3,5	3,5	3,5

Pozzi e sorgenti

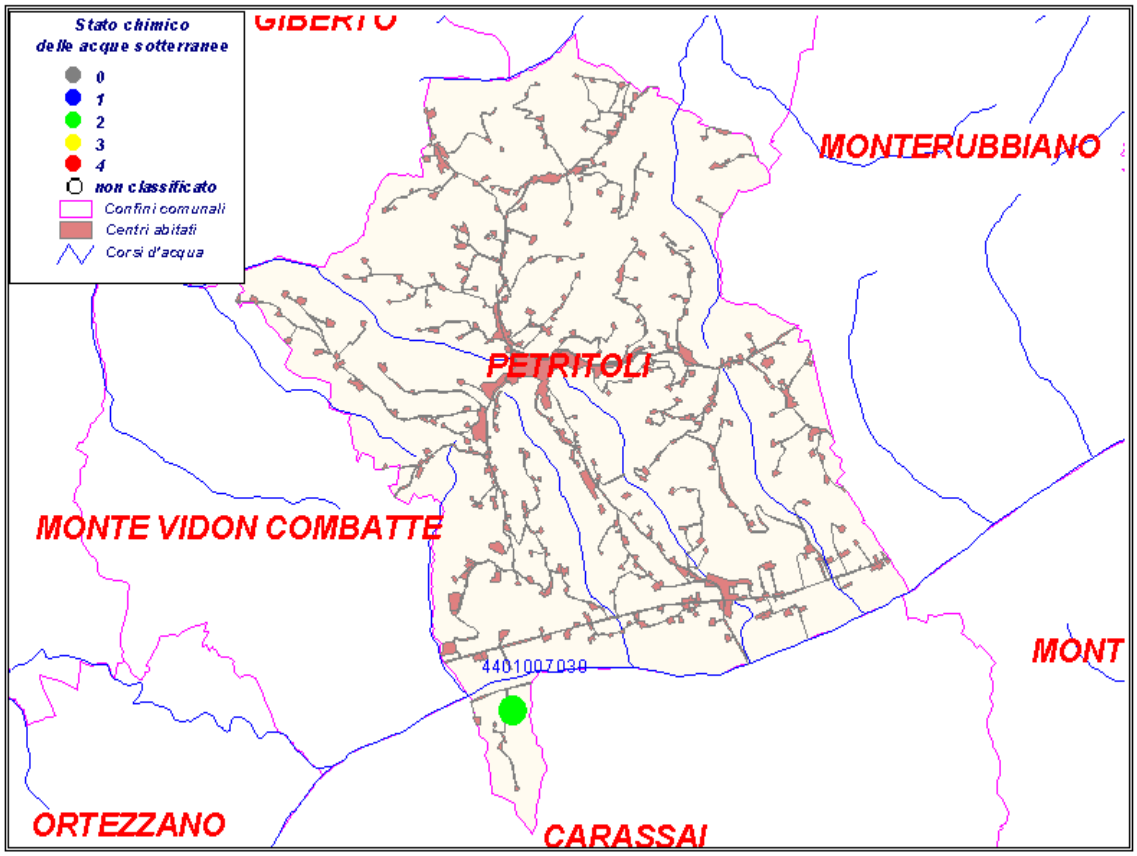

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44059

Comune di

PONZANO DI FERMO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	11
Abitanti residenti al 31/12/2000:	1572
Superficie (Km^2)	14,38
Densità (ab. /Km^2)	108,83
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Monti Sibillini
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	1572

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo allq qualità dell'acqua erogata, vedi Comune Montemonaco.

N° punti Utenza 1


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	3	5
N°non conformità	0	2
Causa principale della non conformità		

punti di utenza significativi

Via Adige F.ne Capparuccia — Codice 4405900490

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		247			13			0,9			21			1,7	
2002	236	238	239				0,8	0,8	0,8				3,5	3,5	3,5

Pozzi e sorgenti

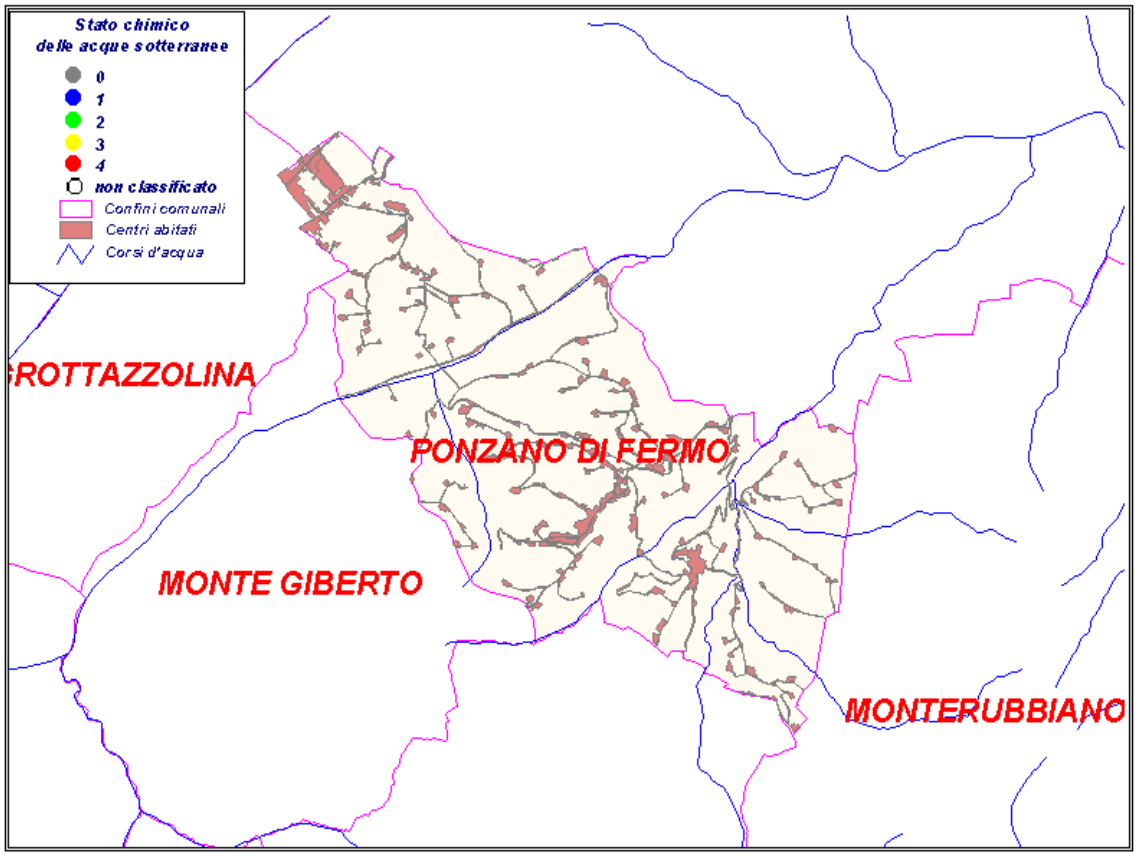

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44060

Comune di

PORTO SAN GIORGIO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	11
Abitanti residenti al 31/12/2000:	16080
Superficie (Km^2)	8,7
Densità (ab. /Km^2)	1843,79
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Sibillini + pozzi S.Caterina
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	16080
Tipo di approvigionamento	☑ pozzi ☑ sorgenti ☐ acque superficiali
Trattamenti	Trattamento con carboni attivi per l'impianto di sollevamento pozzi S.Caterina
Disinfezione	☑

La popolazione residente è servita dall'acquedotto dei "Sibillini", alimentato dalla sorgente "Foce" sita nel comune di Montemonaco (AP). Per soddisfare la richiesta idrica durante il periodo estivo, in relazione agli eventi climatici ed ai valori massimi delle presenze turistiche, l'acqua della linea acquedottistica dei Monti Sibillini viene integrata con quella proveniente dall'"impianto di soccorso" dei pozzi di S.Caterina situato nel comune di S.Elpidio a Mare.
Tale impianto di sollevamento è dotato disistema di trattamento a carboni attivi ed è soggetto a numerosi interventi di manutenzione.

N° punti Utenza 6


	ANNO 2001	**ANNO 2002**
N°controlli	51	51
N°non conformità	3	3
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi

Via dei Pini f.p. Codice 4406000451

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001	236	314	392	13	18	24	8	4	7,3	22	34	46	3,5	15	27
2002	235	238	245				0,9	0,9	0,9				3,5	3,5	3,5

Pozzi e sorgenti

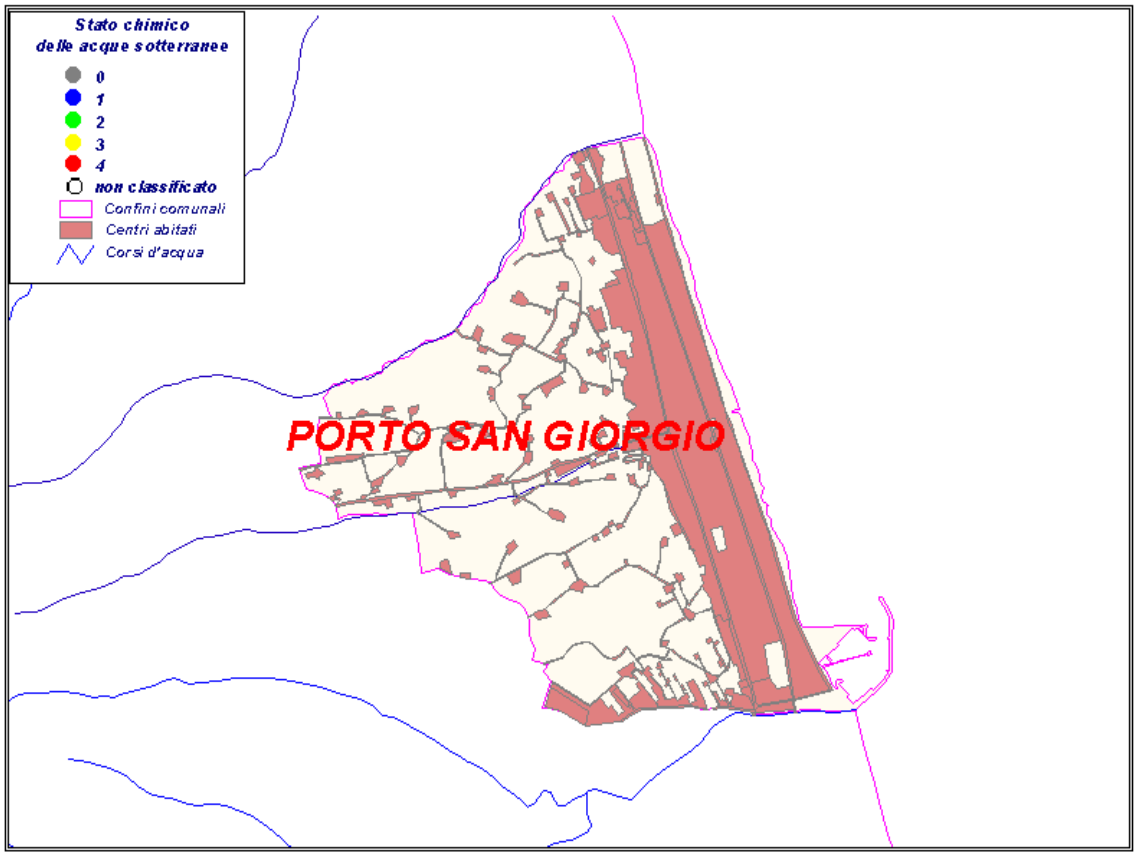

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44061

Comune di

PORTO SANT'ELPIDIO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	11
Abitanti residenti al 31/12/2000:	22645
Superficie (Km^2)	18,43
Densità (ab. /Km^2)	1211,34
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Consorzio Tennacola
Gestore	Tennacola
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	0

Tipo di approvigionamento

- ☑ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☐

L'approvvigionamneto di acqua ad uso potabile avviene da sorgente Tennacola per 7 mesi l'anno con integrazione da subalveo per i restanti 5 mesi (Pozzi di Rapagnano).
Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Montegiorgio e quello di Rapagnano.

N° punti Utenza 6


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	38	53
N°non conformità	5	8
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi

Via Trieste F.P. Codice4406100459

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001	250	420	608	14	21	29	3	10	17	3	22	45	3	19	36
2002	228	506	774	26	26	26	1,2	16	31				5,3	27	27

Pozzi e sorgenti

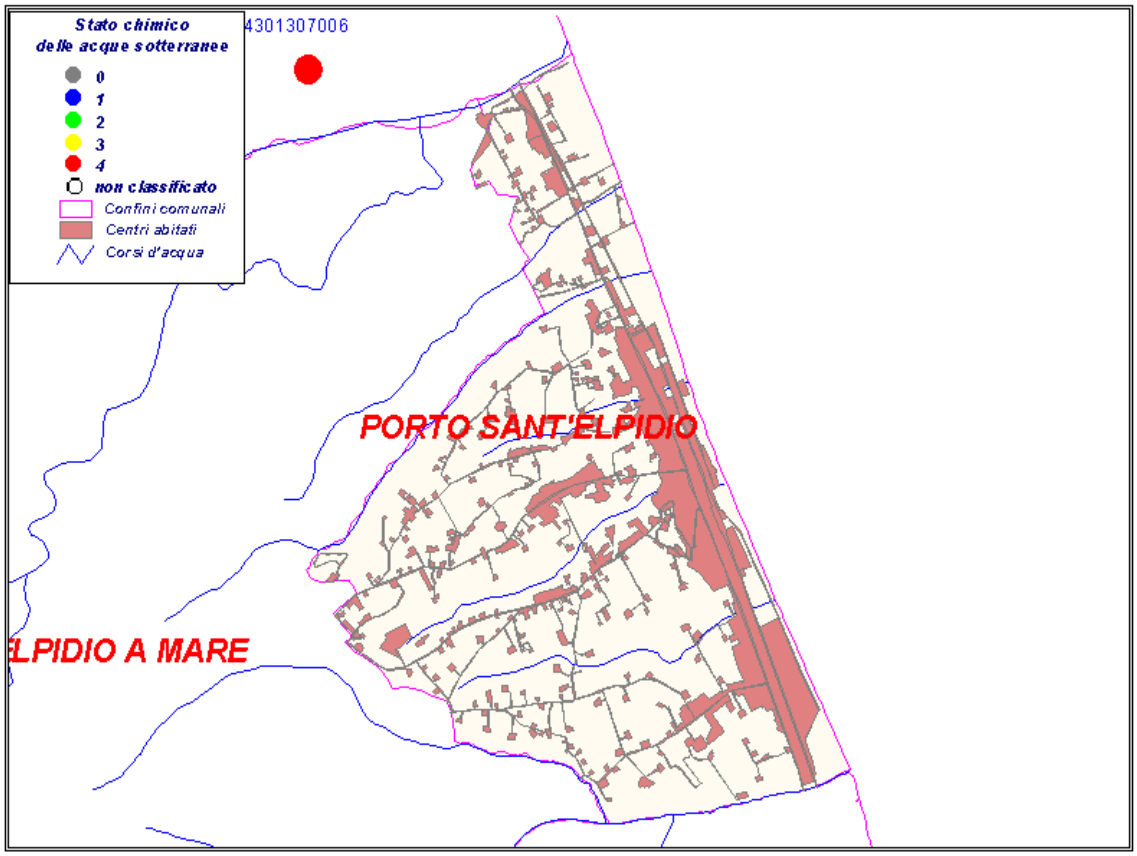

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44062

Comune di

RAPAGNANO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	11
Abitanti residenti al 31/12/2000:	1903
Superficie (Km^2)	12,49
Densità (ab. /Km^2)	150,2
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Tennacola
Gestore	Consorzio del Tennacola
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	1903
Tipo di approvigionamento	☑ pozzi ☑ sorgenti ☐ acque superficiali
Trattamenti	
Disinfezione	☑

A seconda delle necessità e della stagionalità, l'acqua in rete prelevata dalla sorgente del "Tennacola " viene integrata con quella di subalveo (locali pozzi di Rapagnano)
Riguardo alla qualità dell'acqua proveniente dalla srgente del Tennacola, vedi Comune di Montegiorgio

N° punti Utenza 3

	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	13	25
N°non conformità	0	1
Causa principale della non conformità		

punti di utenza significativi

Via Leopardi F.P. Codice4406200463

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001	250	430	606	14	19	24	1,9	6	10	3	22	45	4	21	39
2002	218	223	232				1,1	1,5	1,8				3,5	5,9	5,9

Pozzi e sorgenti



Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
4406207020	Pozzi Rapagnano	p	2	Stagionale	10

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44063

Comune di

RIPATRANSONE

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	12
Abitanti residenti al 31/12/2000:	4366
Superficie (Km^2)	74,17
Densità (ab. /Km^2)	58,47
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Monte Sibillini(Foce)
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	4366
Tipo di approvigionamento	☑ pozzi ☑ sorgenti ☐ acque superficiali
Trattamenti	
Disinfezione	☐

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Montemonaco.

N° punti Utenza 10


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	13	36
N°non conformità	0	5
Causa principale della non conformità		

punti di utenza significativi

F.P. Piazza Matteoti — Codice 4406300359

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		247			13			0,9			21			1,7	
2002	236	237	237				0,8	0,9	0,9				3,5	3,5	3,5

Pozzi e sorgenti

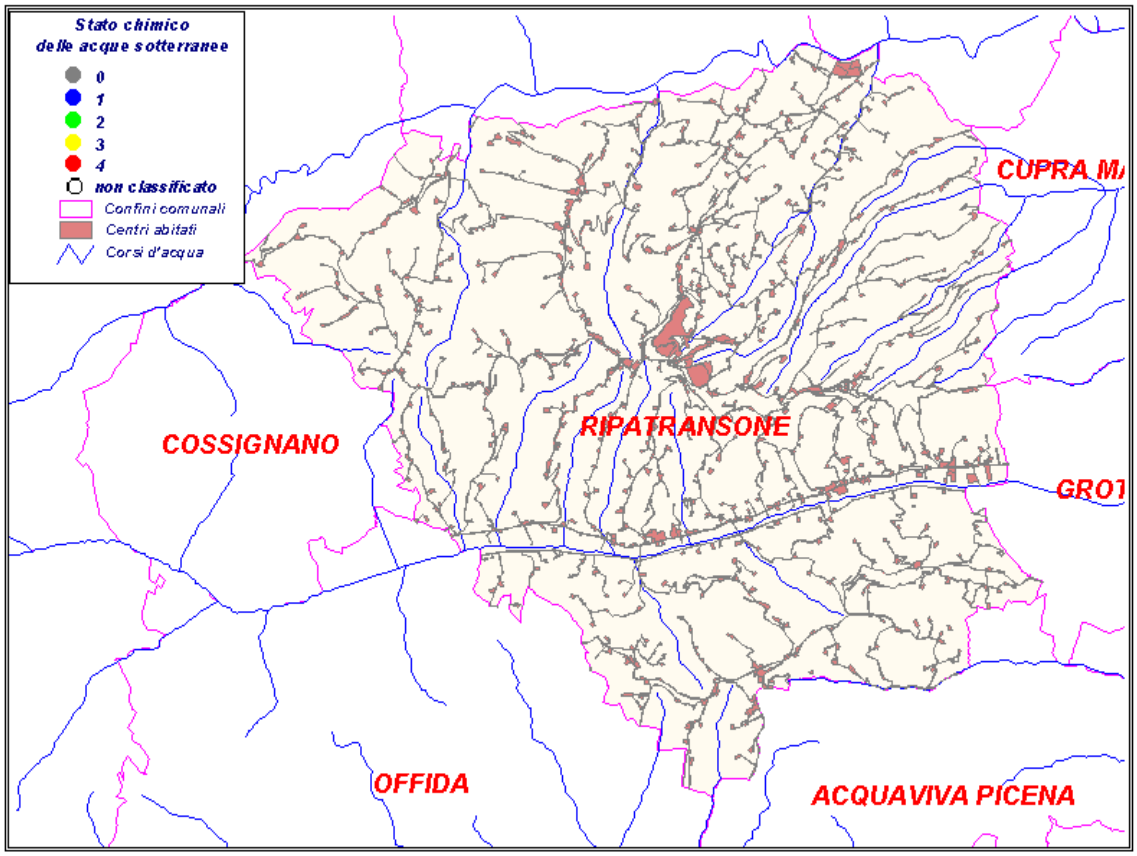

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44064

Comune di

ROCCAFLUVIONE

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	13
Abitanti residenti al 31/12/2000:	2243
Superficie (Km^2)	60,81
Densità (ab. /Km^2)	37,03
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Pescara
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	2243

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

riguardo alla qualità dell'acqua erogata vedi Comune di Arquata.

Caratteristiche Frazioni Una piccola frazione (49 utenze) è servita dall'acquedotto del Vettore gestito dal Vettore Servizi Ambientali Integrati S.p.A.

N° punti Utenza 6

	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	18	19
N°non conformità	2	0
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi


Capoluogo -Meschia F.P. Codice 4406400178

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	Conducibilità (µs/cm) med.	Conducibilità (µs/cm) max.	Durezza (°F) min.	Durezza (°F) med.	Durezza (°F) max.	Nitrati (mg/l) min.	Nitrati (mg/l) med.	Nitrati (mg/l) max.	Solfati (mg/l) min.	Solfati (mg/l) med.	Solfati (mg/l) max.	Cloruri (mg/l) min.	Cloruri (mg/l) med.	Cloruri (mg/l) max.
2001		253			14			1			2			3	

Cimitero F.P. Codice 4406400180

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	Conducibilità (µs/cm) med.	Conducibilità (µs/cm) max.	Durezza (°F) min.	Durezza (°F) med.	Durezza (°F) max.	Nitrati (mg/l) min.	Nitrati (mg/l) med.	Nitrati (mg/l) max.	Solfati (mg/l) min.	Solfati (mg/l) med.	Solfati (mg/l) max.	Cloruri (mg/l) min.	Cloruri (mg/l) med.	Cloruri (mg/l) max.
2001															
2002	263	264	266				1	1,1	1,1				5,3	5,3	5,3

Pozzi e sorgenti

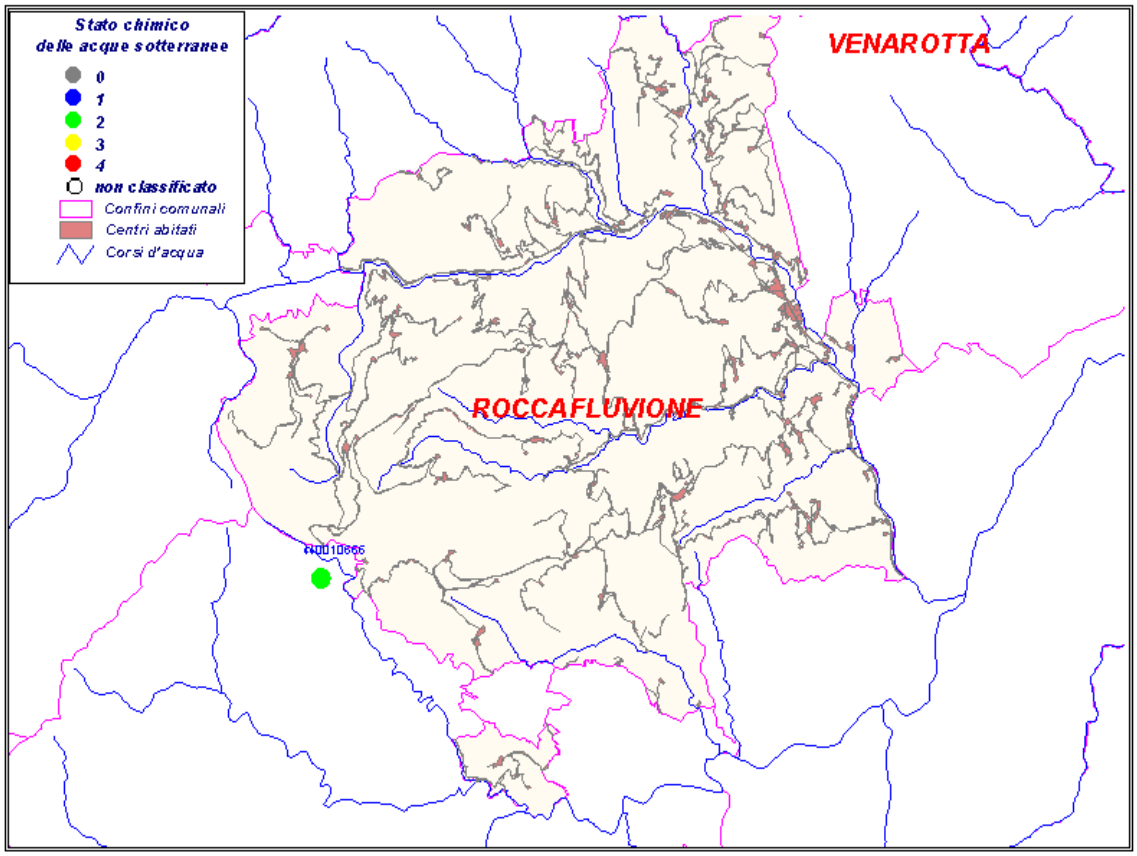

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44065

Comune di

ROTELLA

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	13
Abitanti residenti al 31/12/2000:	998
Superficie (Km^2)	27,2
Densità (ab. /Km^2)	37,02
N° acquedotti	2
Acquedotto Principale	Monte Sibilini(Foce)
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	894
Tipo di approvigionamento	☐ pozzi ☑ sorgenti ☐ acque superficiali
Trattamenti	
Disinfezione	☑

La popolazione è servita dagli acquedotti dei Sibillini (principale) e del Vettore, questultimo serve solo il 10 % dei residenti.
Riguardo alla qualità dell'acqua erogata , vedi il Comune di Montemonaco (acquedotto dei Sibillini) e il Comune di Montegallo (acquedotto del Vettore)

N° punti Utenza 11


	ANNO 2001	**ANNO 2002**
N°controlli	12	8
N°non conformità	1	1
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi

Piazza Garibaldi Capoluogo F.P.(Foce) Codice4406500184

	Conducibilità (µs/cm)			Durezza (°F)			Nitrati (mg/l)			Solfati (mg/l)			Cloruri (mg/l)		
ANNO	**min.**	**med.**	**max.**	**min.**	**med.**	**max.**	**min.**	**med.**	**max.**	**min.**	**med.**	**max.**	**min.**	**med.**	**max.**
2001		236			13			0,8			23			3	
2002	255	263	270				1,1	5,6	10				5,3	5,3	5,3

Pozzi e sorgenti

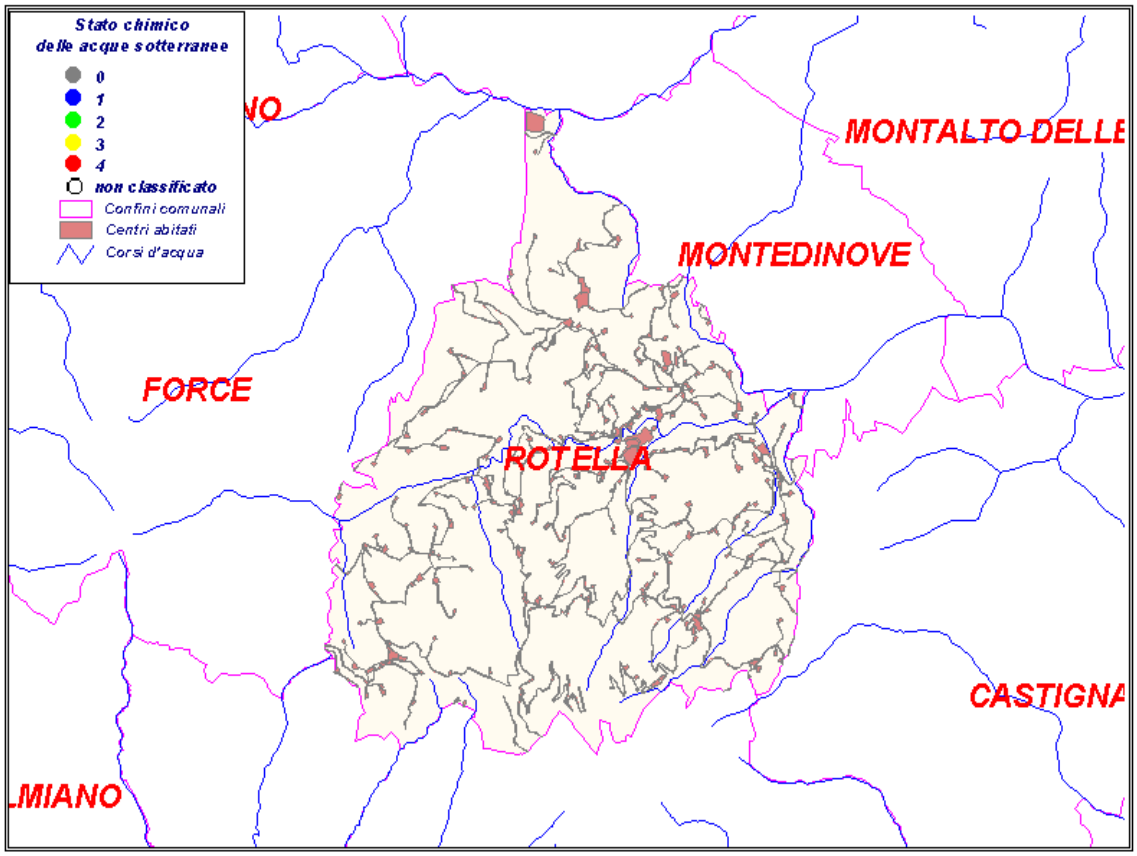

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
44065	Sorg ex utenti fermani	s			1
44065		s			1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44066

Comune di

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	12
Abitanti residenti al 31/12/2000:	45435
Superficie (Km^2)	25,65
Densità (ab. /Km^2)	1760,12
N° acquedotti	2
Acquedotto Principale	Monte sibilini(Foce)
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	0

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

il Comune di San Benedetto del T. viene servito da due acquedotti, quello del "Pescara" e dei "Sibillini o Foce" entrambi gestiti dal CIIP. Il secondo acquedotto serve la maggior parte della popolazione residente. Per le caratteristiche dell'acqua erogata sorgenti si veda il Comune di Arquata del Tronto (sorgente "Pescara- Capodacqua") e il Comune di Montemonaco (sorgente di "Foce").

N° punti Utenza 49

	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	154	273
N°non conformità	30	61
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi


F.P. Viale delle Palme(Foce) Codice4406600242

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		237			13			0,7			20			1,6	
2002	235	236	236				0,8	1	1,1				3,5	3,5	3,5

Via del Consolato (Capodacqua-Pescara) Codice4406600249

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		257			14			0,8			7			2,7	
2002	242	254	265				1	3,4	8				3,5	4,7	4,7

Pozzi e sorgenti

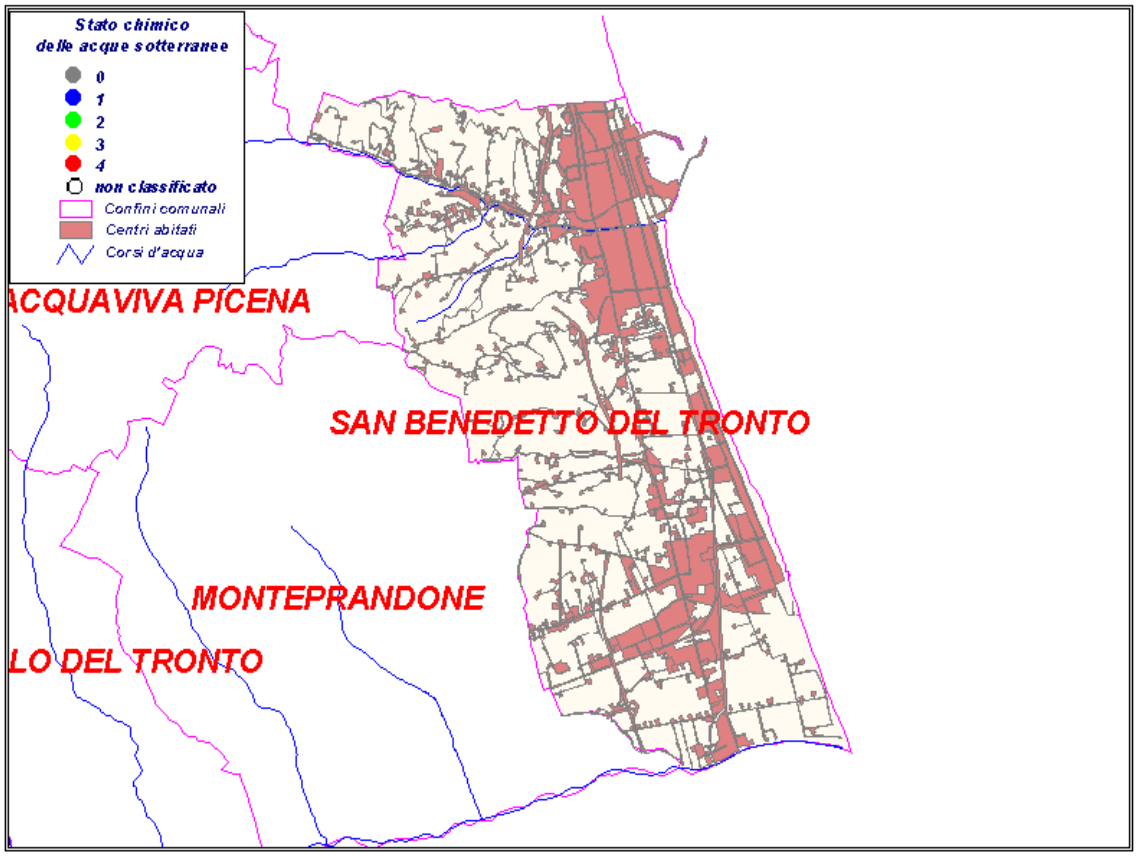

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44067

Comune di

SANTA VITTORIA IN MATENANO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	13
Abitanti residenti al 31/12/2000:	1484
Superficie (Km^2)	25,97
Densità (ab. /Km^2)	56,95
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Monte Sibillini
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	1484

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata vedi Comune di Montemonaco

N° punti Utenza 4


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	6	10
N°non conformità	1	1
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi

Via Sabin F.P. Codice4406700195

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		236						0,8			23			3	
2002	236	238	239				0,9	0,9	0,9				3,5	3,5	3,5

Pozzi e sorgenti

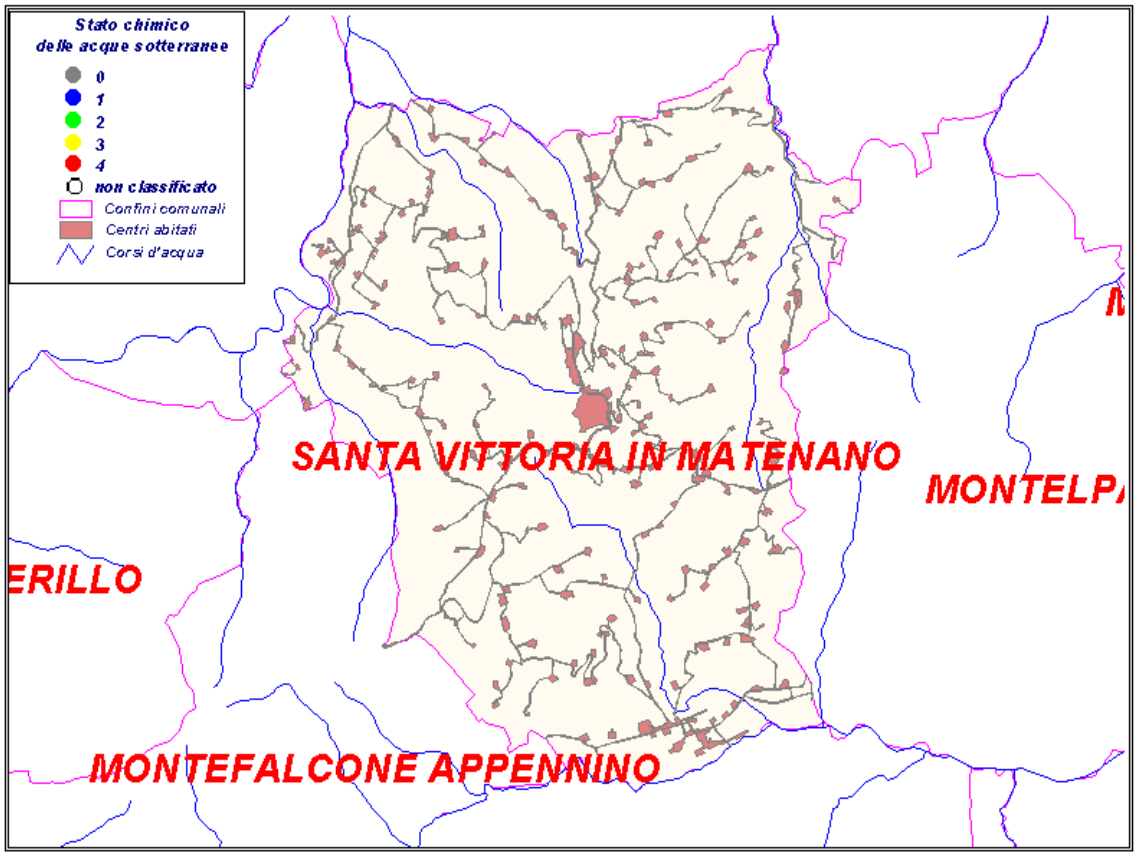

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44068

Comune di

SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	11
Abitanti residenti al 31/12/2000:	15353
Superficie (Km^2)	50,37
Densità (ab. /Km^2)	303,91
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Tennacola
Gestore	Consorzio idrico Tennacola
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	15353
Tipo di approvigionamento	☑ pozzi ☑ sorgenti ☐ acque superficiali
Trattamenti	Carboni attivi per l'approvigionamento da pozzi.
Disinfezione	☑

L'acqua erogata proviene per sette mesi l'anno unicamente dalle sorgenti del Tennacola e per i restanti cinque mesi viene integrata con acqua di subalveo -(pozzi di Rapagnano)-
Riguardo alla qualità dell'acqua erogata vedi comune di montegiorgio (Tennacola) e comune di Rapagnano (pozzi).
Nel territorio di S.Elpidio a Mare è presente un Campo Pozzi denominato "Impianto di soccorso di Santa Caterina" gestito dal CIIP

N° punti Utenza 6


	ANNO 2001	**ANNO 2002**
N°controlli	40	49
N°non conformità	8	1
Causa principale della non conformità		

punti di utenza significativi

Via Roma F.P. Codice4406800464

ANNO	Conducibilità (µs/cm)			Durezza (°F)			Nitrati (mg/l)			Solfati (mg/l)			Cloruri (mg/l)		
	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.
2001	225	255	812		14		1,9	14	26	2,9	39	75	4	28	53
2002	226	362	614	29	29	29	1,5	4,2	11				3,5	18	18

Pozzi e sorgenti

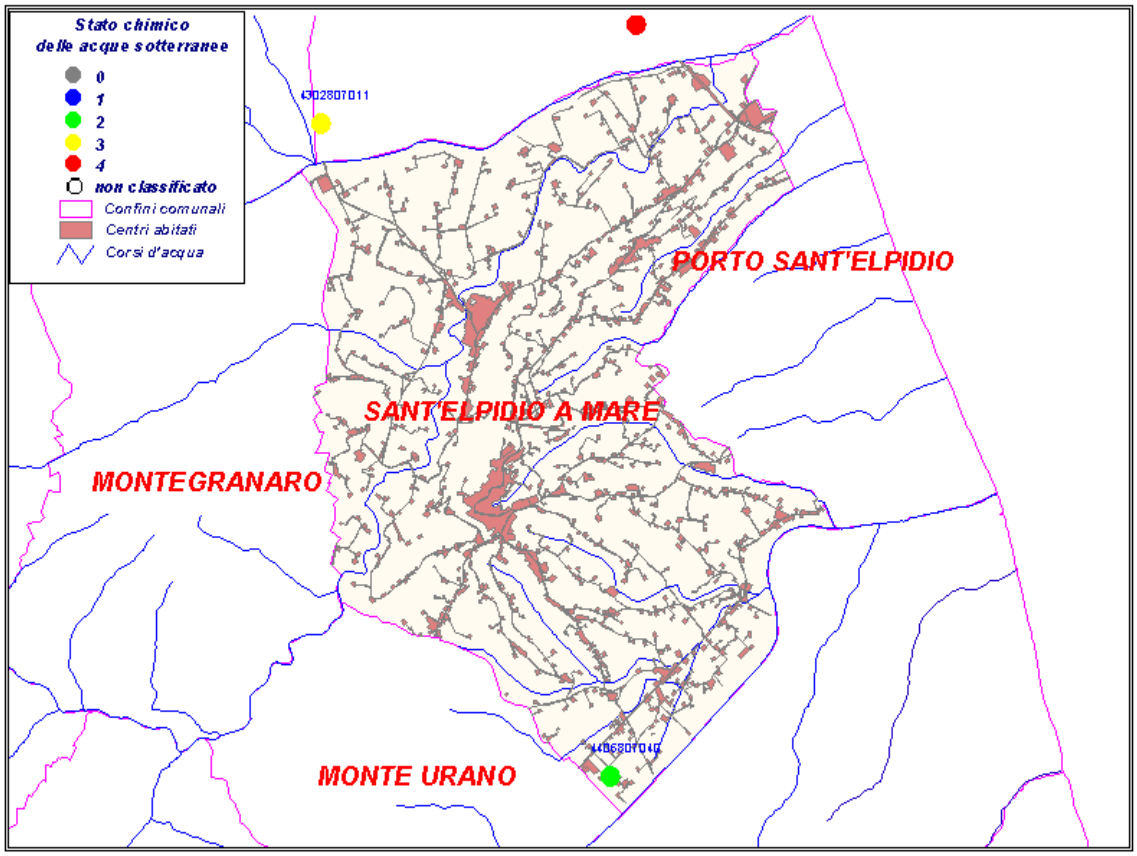

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
4406807040	S.Caterina	p	2	Stagionale	8

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44069

Comune di

SERVIGLIANO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	11
Abitanti residenti al 31/12/2000:	2312
Superficie (Km^2)	18,46
Densità (ab. /Km^2)	125,79
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Sibillini
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	2312

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune di Montemonaco dove insiste l'opera di captazione della sorgente "Foce" gestita dal Conzorzio Idrico Intercomunale del Piceno (CIIP)

N° punti Utenza 1


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	3	3
N°non conformità	0	0
Causa principale della non conformità		

punti di utenza significativi

Borgo Leopardi F.P. Codice4406900470

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001		247			13			0,9			21			1,7	
2002	230	235	239				0,8	0,9	1				3,5	4,1	4,1

Pozzi e sorgenti

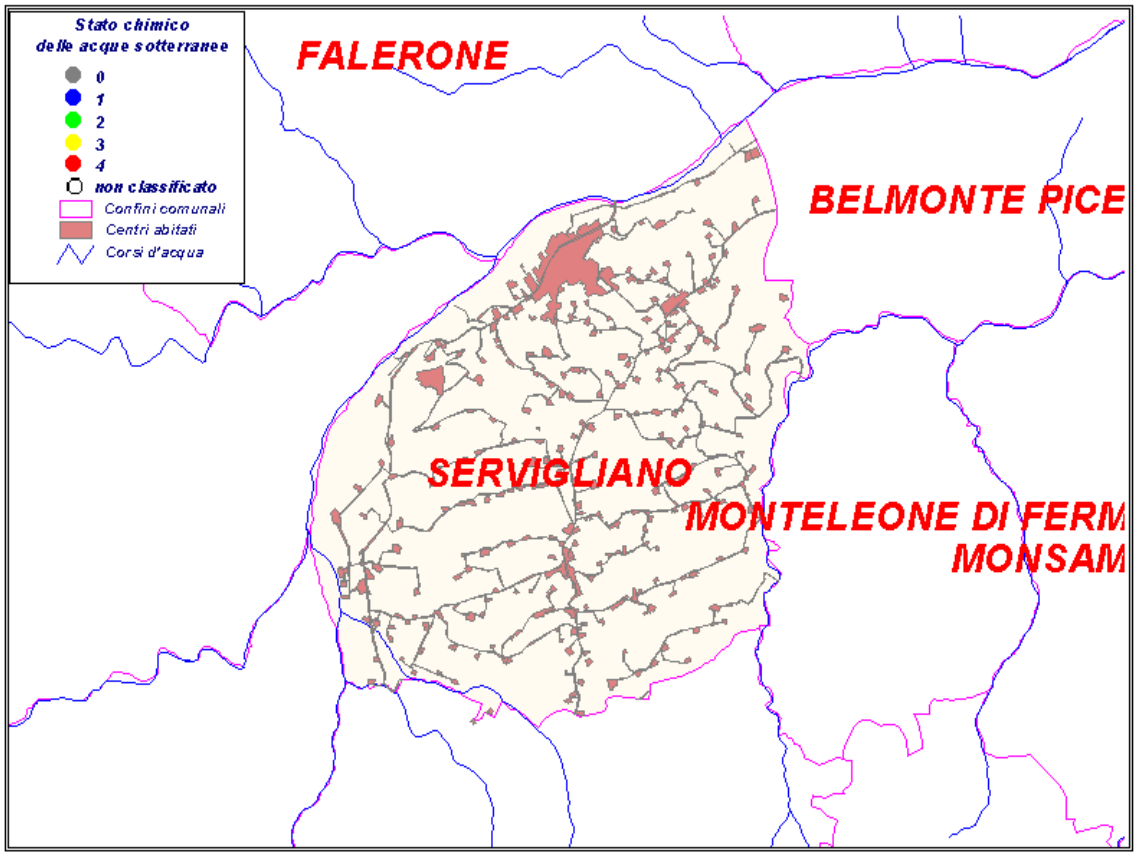

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44070

Comune di

SMERILLO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	13
Abitanti residenti al 31/12/2000:	417
Superficie (Km^2)	11,31
Densità (ab. /Km^2)	36,87
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Vettore
Gestore	Vettore SpA
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	417
Tipo di approvigionamento	☐ pozzi ☑ sorgenti ☐ acque superficiali
Trattamenti	
Disinfezione	☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata, vedi Comune Montegallo

N° punti Utenza 4


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	13	22
N°non conformità	3	5
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi

F.P. capoluogo Via D.Aleghieri (Vettore) Codice4407000201

ANNO 2001	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
		228			13			0,8			5			5,3	

Pozzi e sorgenti

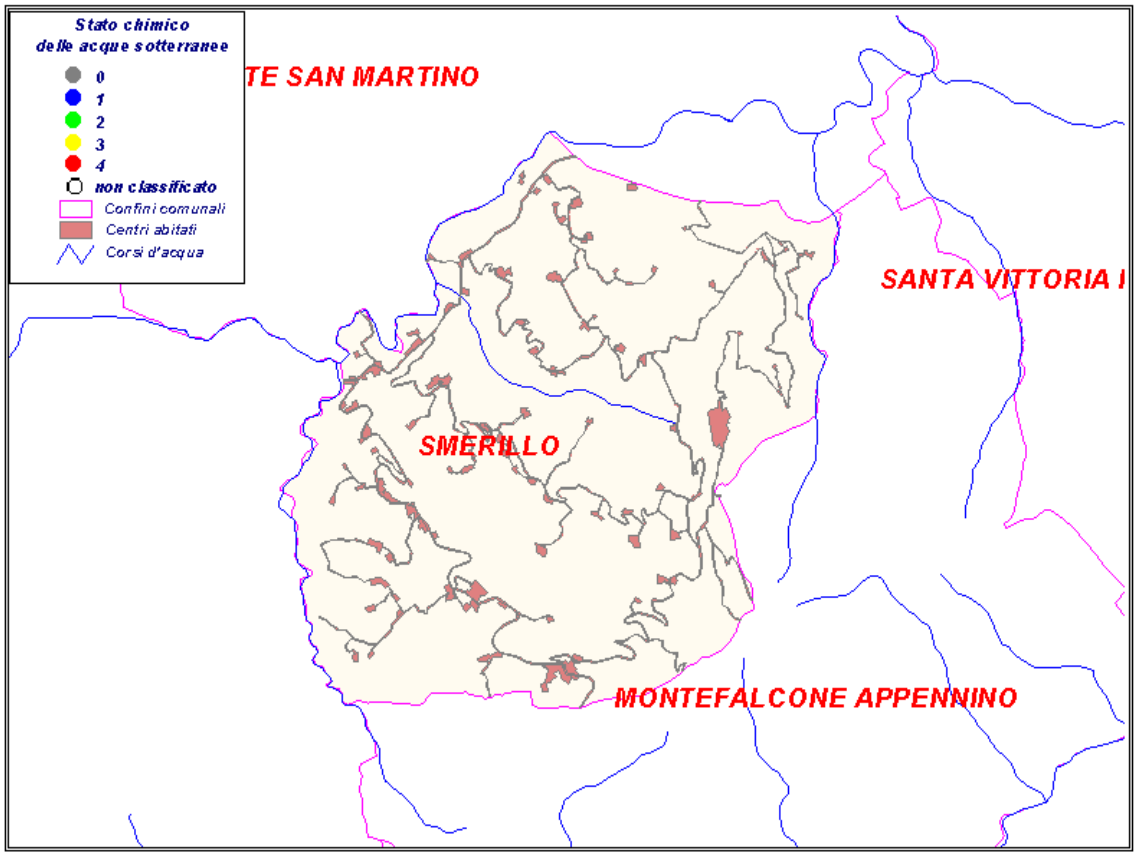

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44071

Comune di

SPINETOLI

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	13
Abitanti residenti al 31/12/2000:	5718
Superficie (Km^2)	12,41
Densità (ab. /Km^2)	450,28
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Pescara
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	5718

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

Riguardo alla qualità dell'acqua erogata vedi comune di Arquata del Tronto

N° punti Utenza 5

	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	20	26
N°non conformità	5	0
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi


Fraz Pagliare F.P. Piazza Marini — Codice 4407100207

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	Conducibilità (µs/cm) med.	Conducibilità (µs/cm) max.	Durezza (°F) min.	Durezza (°F) med.	Durezza (°F) max.	Nitrati (mg/l) min.	Nitrati (mg/l) med.	Nitrati (mg/l) max.	Solfati (mg/l) min.	Solfati (mg/l) med.	Solfati (mg/l) max.	Cloruri (mg/l) min.	Cloruri (mg/l) med.	Cloruri (mg/l) max.
2001															
2002	260	263	267				1	1,1	1,1				5,3	5,3	5,3

Capoluogo F.P. Via Marconi — Codice 4407100589

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	Conducibilità (µs/cm) med.	Conducibilità (µs/cm) max.	Durezza (°F) min.	Durezza (°F) med.	Durezza (°F) max.	Nitrati (mg/l) min.	Nitrati (mg/l) med.	Nitrati (mg/l) max.	Solfati (mg/l) min.	Solfati (mg/l) med.	Solfati (mg/l) max.	Cloruri (mg/l) min.	Cloruri (mg/l) med.	Cloruri (mg/l) max.
2001		262			15			0,8			2,4			2,8	
2002	258	258	258				1	1	1				5,3	5,3	5,3

Pozzi e sorgenti

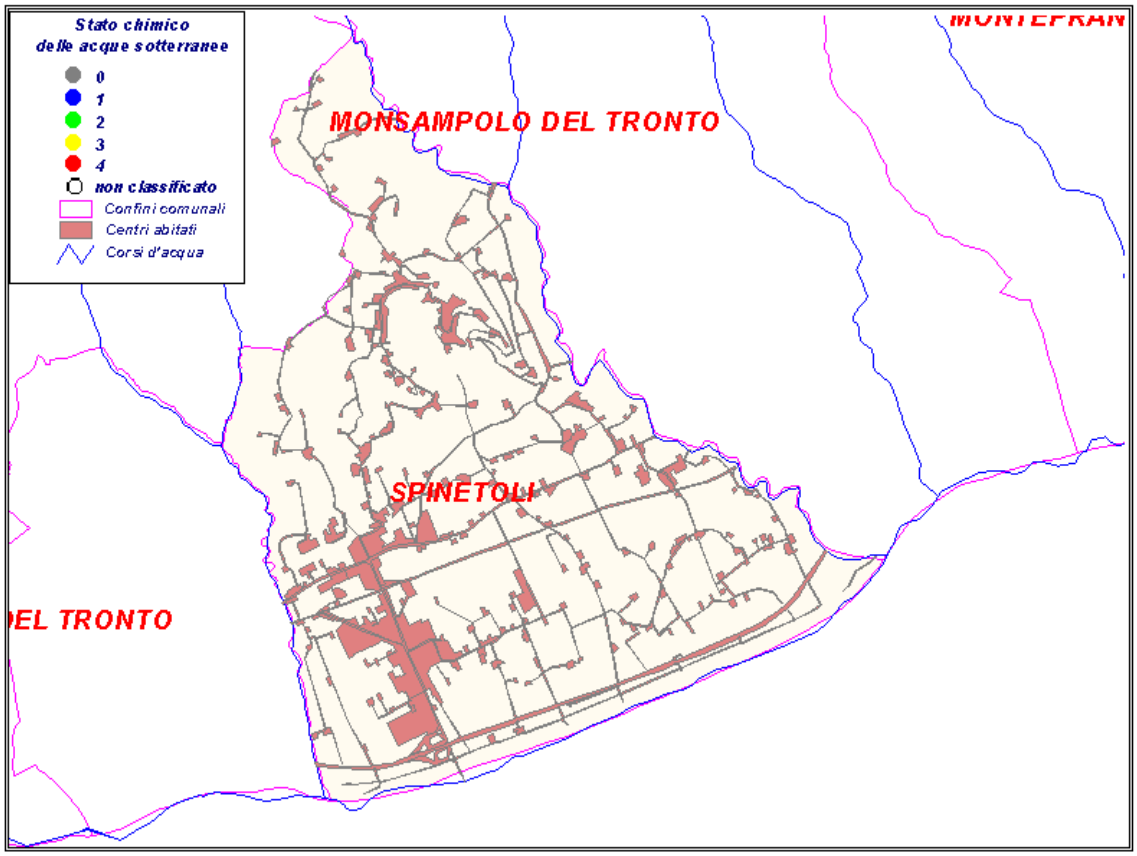

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44072

Comune di

TORRE SAN PATRIZIO

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	11
Abitanti residenti al 31/12/2000:	2138
Superficie (Km^2)	11,92
Densità (ab. /Km^2)	180,12
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Tennacola
Gestore	Consorzio Idrico del Tennacola
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	2138
Tipo di approvigionamento	☑ pozzi ☑ sorgenti ☐ acque superficiali
Trattamenti	I Pozzi subbiscono un trattamento con carboni attivi seguita da clorazione.
Disinfezione	☑

L'approvvigionamento di acqua ad uso potabile avviene da sorgente (in località Giampereto - Sarnano) con integrazione da sub alveo (Pozzi di Rapagnano).
Riguardo alla qualità dell'acqua erogata vedi il comune di Montegiorgio per l'acqua di sorgente e il comune di Rapagnano per l'acqua di subalveo

N° punti Utenza 1


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	4	11
N°non conformità	0	0
Causa principale della non conformità		

punti di utenza significativi

C.da Carpineto "Bibite 2000" ViaDante Alighieri — Codice 4407200471

	Conducibilità (µs/cm)			Durezza (°F)			Nitrati (mg/l)			Solfati (mg/l)			Cloruri (mg/l)		
ANNO	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.	min.	med.	max.
2001		255			14			1,9			2,9			4	
2002	449	455	460				4,3	5,7	7				25	29	29

Pozzi e sorgenti

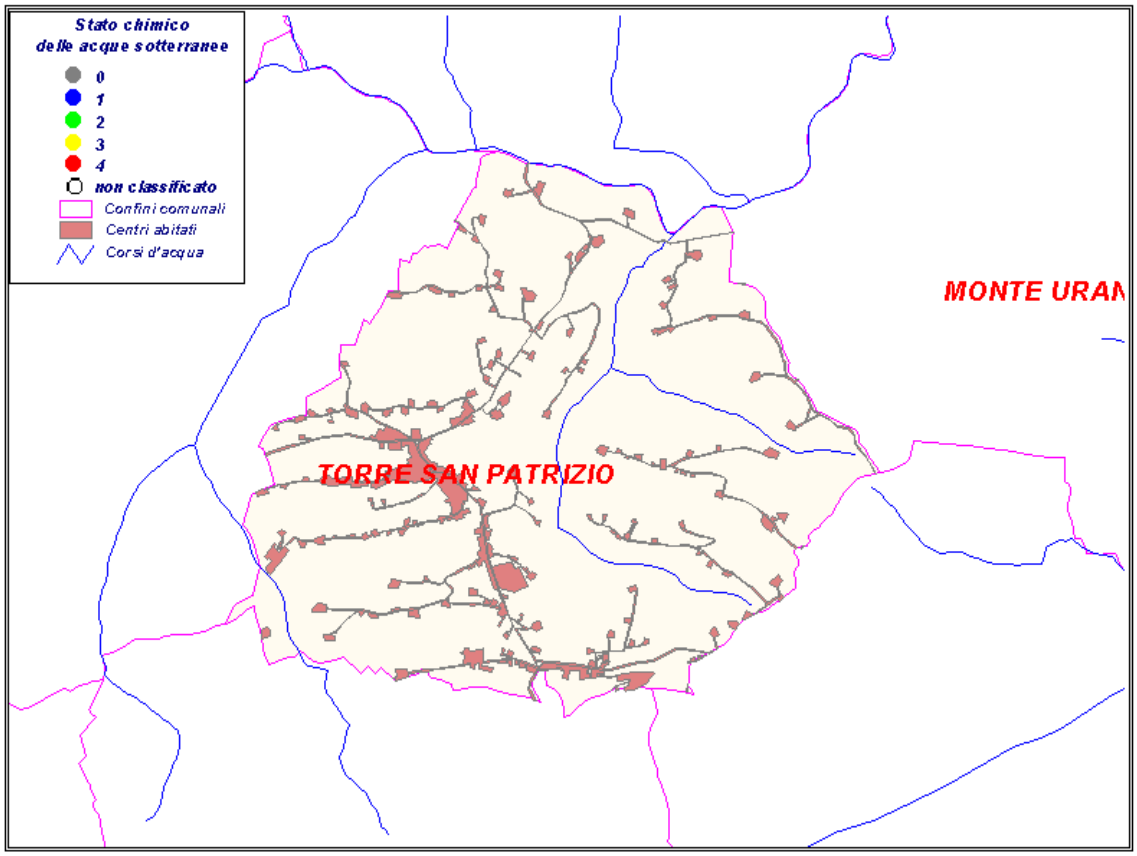

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Codice Comune 44073

Comune di

VENAROTTA

Provincia	Ascoli Piceno
ASL	13
Abitanti residenti al 31/12/2000:	2282
Superficie (Km^2)	30,01
Densità (ab. /Km^2)	76,24
N° acquedotti	1
Acquedotto Principale	Pescara
Gestore	CIIP
Abitanti Serviti dall'acquedotto principale	2282

Tipo di approvigionamento

- ☐ pozzi
- ☑ sorgenti
- ☐ acque superficiali

Trattamenti

Disinfezione ☑

riguardo alle caratteristiche dell'acqua erogata, vedi Comune di Arquata del Tronto.

N° punti Utenza 6


	ANNO 2001	ANNO 2002
N°controlli	8	12
N°non conformità	1	1
Causa principale della non conformità	Batteriologica	

punti di utenza significativi

Capoluogo Gimigliano F.P. Codice4407300210

ANNO	Conducibilità (µs/cm) min.	med.	max.	Durezza (°F) min.	med.	max.	Nitrati (mg/l) min.	med.	max.	Solfati (mg/l) min.	med.	max.	Cloruri (mg/l) min.	med.	max.
2001	0	256	0	0	14	0	0	1	0	0	3,8	0	0	3,5	0
2002	263	265	266				1	1,1	1,1				5,3	5,3	5,3

Pozzi e sorgenti

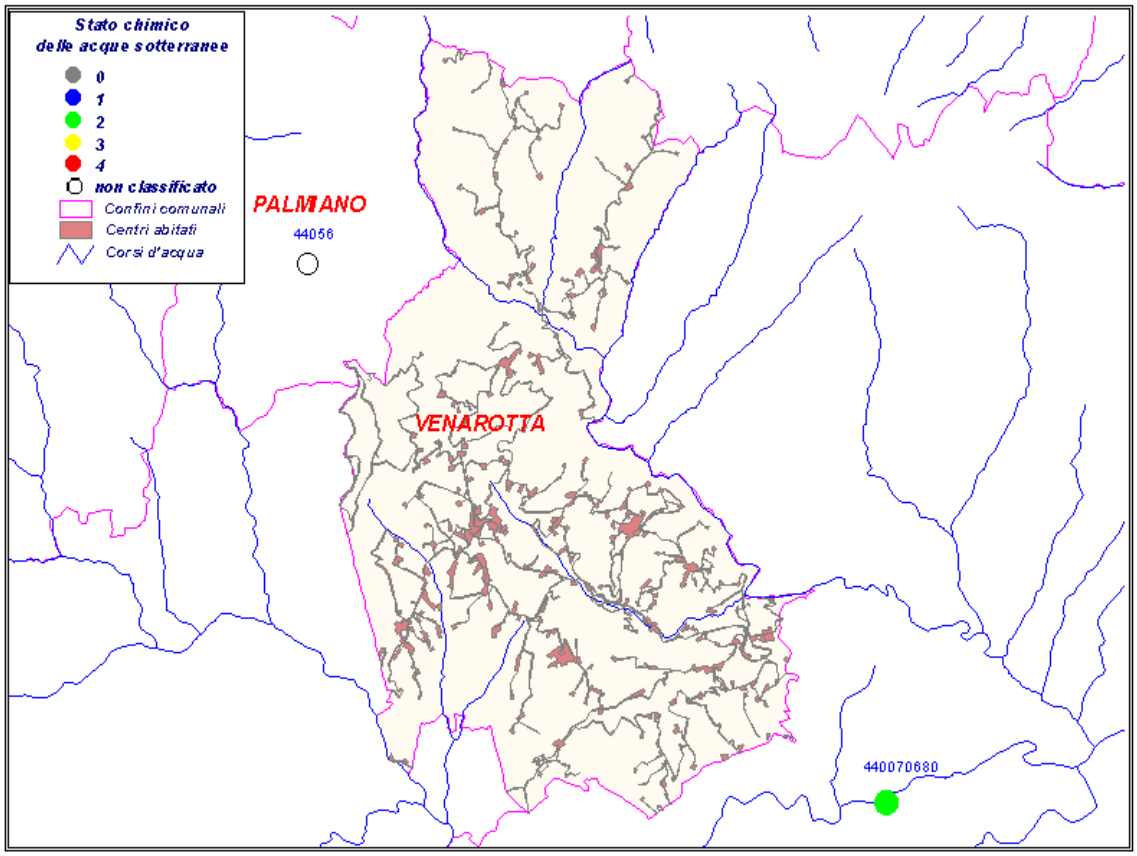

Codice	località	tipo	classificazione	importanza	N° prese
					1

Classificazione ai sensi del D.Lgs 152/99

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche
Classe 2 Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche
Classe 3 Impatto antropico significativo e con caratteristiche chimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche scadenti
Classe 0 Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe 3

tipo: "p"= pozzo "s" = sorgente